

## *i-Sprink*

miejscowy automatyczny system gaśniczy

OBIEKTY PRZEMYSŁOWO-MAGAZYNOWE



### Zestaw hydrantu wewnętrznego z przyłączem instalacji zraszaczowej

do wczesnej detekcji, lokalizacji oraz automatycznego tłumienia i kontroli  
pożaru pojazdów transportu wewnętrznego, przejść stref pożarowych  
oraz w centrach logistycznych



Edycja 2026 1.0  
Patent nr EP4238616  
[www.gras.pl](http://www.gras.pl)



PZU LAB



## Autorzy:

mgr inż. Grzegorz Sypek  
mgr inż. Przemysław Grabowski  
mgr inż. Jarosław Wiche  
mgr inż. Robert Zapata  
mgr inż. Adam Masłowski

### **Zestaw hydrantowy z układem zraszaczowym posiada zgłoszenie patentowe w Urzędzie Patentowym RP pod nr P.440341**

W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent GRAS PPPH zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych produktach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.

Wszystkie hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe sprzedawane są jako produkt gotowy do montażu. Tylko prawidłowy, zgodny z instrukcjami montaż hydrantu gwarantuje bezpieczeństwo użytkownika hydrantu i estetyczny wygląd.

Prezentowana w katalogu oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druku oraz różnicy wyświetlanego obrazu na monitorach koloru reprodukowane w katalogu mogą się różnić od rzeczywistych kolorów oferowanych produktów.

Wszelkie prawa zastrzeżone GRAS 02/2026.

## Źródła:

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- [1] Portal elektromobilni.pl.
- [2] Portal napradzie.pl na podstawie statystyk Clean Technica.
- [3] Barometr Nowej Mobilności 2021/22, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, 2021.
- [4] Król M., Król A., *Bezpieczeństwo parkingów podziemnych w świetle zmieniającej się struktury rodzajowej pojazdów osobowych*, „Rynek Instalacyjny”, Tom R.29, nr 5, 2021.
- [5] Opracowanie dt. pożarów samochodów elektrycznych, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, 2021.
- [6] Lesiak P., Pietrzela D., Mortka P., *Metody gaśnicze stosowane do gaszenia samochodów elektrycznych*, Safety & Fire Technology, Wyd. 2, 2021.
- [7] Zespół Szkół SGSP, *Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym*, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Wyd. 1, czerwiec 2020.
- [8] Magdziarz M., *Oddymianie garaży dla samochodów elektrycznych*, „Ochrona Przeciwpożarowa”, nr 2/2023.

## Spis treści

<b>Zagrożenia pożarowe w obiektach przemysłowych i logistycznych – dynamika rozwoju, propagacja między strefami i implikacje projektowe</b>	4
<b>Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową i-Sprink</b>	6
Przeznaczenie, zastosowanie, zasada działania	6
Automatyczne gaszenie pożaru po wykryciu przekroczenia temperatury granicznej oraz detekcji dymu/ciepła	7
Ręczne gaszenie pożaru z użyciem węża hydrantowego	8
<b>Elastyczność konfiguracji systemu i-Sprink</b>	8
<b>Kontrola poboru wody. Nowe i istniejące budynki</b>	8
<b>Budowa zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową i-Sprink</b>	9
Termowizyjny system wczesnej detekcji i-Sprink	10
<b>Wykrywanie pożaru i identyfikacja miejsca zagrożenia</b>	11
<b>Testy zestawu i-Sprink</b>	12
Testy skuteczności lokalnego systemu detekcji i wskazania miejsca pożaru w skali rzeczywistej	12
<b>Testy pożarowe CNBOP</b>	13
<b>Certyfikaty, rekomendacje, symulacje</b>	14
<b>Przykłady innych zastosowań zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową typu i-Sprink</b>	16
<b>Wybrane realizacje</b>	18
<b>Zalecenia ogólne do projektowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową typu ZHZ-GN-XX</b>	20
Cel i zakres stosowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową	20
Podstawa formalno-prawna	21
Założenia do projektu	22
Etapy projektowania instalacji	22
Źródło wody i ciśnienie zasilania	22
Intensywność zraszania	22
Instalacja zraszaczowa, obliczenia hydrauliczne, wytyczne projektowe	23
<b>Obowiązujące przepisy – zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru</b>	33
<b>Parametry techniczne zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową i-Sprink</b>	35
Moduł hydrantu	35
Moduł rozdzielacza	36
Moduł centrali sterująco-zasilającej	36
<b>Karta techniczna produktu</b>	38



## Zagrożenia pożarowe w obiektach przemysłowych i logistycznych – dynamika rozwoju, propagacja między strefami i implikacje projektowe

W wielu krajach rośnie liczba rozwiązań opartych na akumulatorach litowo-jonowych w przemyśle i logistyce. Dotyczy to zarówno pojazdów transportu wewnętrznego, jak i przesyłek oraz ładunków zawierających baterie lub urządzenia zasilane akumulatorowo. Dyskusja o ryzyku pożarowym bywa sprowadzana do pytania „Co pali się częściej?”, jednak w praktyce obiektowej ważniejsze są: dynamika zdarzenia, trudność prowadzenia działań, skutki dla ludzi, mienia i ciągłości operacji.

W środowisku przemysłowym i magazynowym źródłem zagrożenia pożarowego może być zarówno sam akumulator litowo-jonowy, jak i infrastruktura wykorzystywana do jego ładowania, w tym ładowarki, przewody, punkty zasilania oraz rozdzielnice. W praktyce ryzyko zwiększa fakt, że ładowanie pojazdów transportu wewnętrznego odbywa się często poza stałym nadzorem, a same pojazdy pracują w warunkach sprzyjających awariom i uszkodzeniom: intensywne cykle pracy, częste wibracje, uderzenia, kontakt z przeszkodami, zapylenie oraz zmienne temperatury otoczenia.

Dodatkowo w logistyce istotnym czynnikiem jest kumulacja energii w wydzielonych strefach magazynowych, szczególnie tam, gdzie składowane są przesyłki z akumulatorami lub urządzeniami zasilanymi akumulatorowo, co może powodować, że pojedynczy incydent ma potencjał szybkiego oddziaływania na większy obszar strefy. W szczególności instalacje techniczne oraz systemy transportowe (np. przenośniki) tworzą potencjalne drogi rozprzestrzeniania się ognia poza pierwotną strefę. Dotyczy to w szczególności obiektów o dużej kubaturze, zintegrowanych funkcjonalnie hal, gdzie rozwój zdarzenia w jednej części obiektu może prowadzić do szybkiego zaangażowania kolejnych stref, a w konsekwencji: do utraty kontroli nad pożarem w skali całego budynku.

Akumulatory litowo-jonowe składają się z modułów zbudowanych z połączonych ze sobą ogniw, a ich praca jest nadzorowana przez układy sterujące, kontrolujące m.in. napięcie i temperaturę. Współczesne rozwiązania

są zwykle wyposażone w system zarządzania ładowaniem i rozładowywaniem (BMS – Battery Management System), którego zadaniem jest utrzymywanie parametrów w bezpiecznych granicach. Gdy systemy te zawodzą, dochodzi do destabilizacji ogniw prowadzących do zagrożenia pożarowego, które rozpoczyna się od ucieczki termicznej (*thermal runaway*), czyli niekontrolowanego wzrostu temperatury ponad wartość krytyczną, wywołanego m.in. defektem ogniwa, przegrzaniem, zwarciem lub uszkodzeniem mechanicznym. Zjawisku temu mogą towarzyszyć iskrzenie, intensywne dymienie oraz emisja gazów. Proces ma charakter sekwencyjny – obejmuje kolejne ogniwa i moduły, co przekłada się na dynamiczny, trudny do przewidzenia przebieg zdarzenia.

Dym może zawierać mieszaninę gazów toksycznych, takich jak m.in. tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), fluorowodór (HF) oraz lotne węglowodory, a w pomieszczeniach zamkniętych istnieje dodatkowo ryzyko zapłonu lub wybuchu mieszanin gazowych emitowanych z uszkodzonej baterii. Nawet niewielkie ognisko może szybko przekształcić się w zdarzenie o poważnych konsekwencjach dla ludzi, infrastruktury oraz ciągłości operacyjnej, szczególnie w ograniczonej kubaturze, przy utrudnionej wentylacji lub dużej gęstości składowania.

W przestrzeniach magazynowych znaczenie mają również: sposób organizacji składowania, odległości między regałami, dostępność dróg dojazdowych, możliwość wydzielenia sektora oraz czas dotarcia do miejsca zdarzenia, ponieważ te czynniki wpływają na tempo rozpoznania sytuacji i realne możliwości prowadzenia skutecznych działań. Z tego względu w obiektach przemysłowych i logistycznych szczególnie istotne stają się jak najwcześniejsze wykrycie symptomów zagrożenia oraz szybkie wskazanie miejsca jego wystąpienia, zanim zdarzenie rozwinie się na większy obszar strefy.

Nawet niewielkie ognisko może szybko przekształcić się w zdarzenie o poważnych konsekwencjach dla ludzi, infrastruktury oraz ciągłości operacyjnej, szczególnie w ograniczonej kubaturze, przy utrudnionej wentylacji lub dużej gęstości składowania. W przestrzeniach magazynowych znaczenie mają również: sposób organizacji składowania, odległości między regałami, dostępność dróg dojazdowych, możliwość wydzielenia sektora oraz czas dotarcia do miejsca zdarzenia, ponieważ te czynniki wpływają na



Zabezpieczenie przenośnika linii produkcyjnej pomiędzy strefami pożarowymi

tempo rozpoznania sytuacji i realne możliwości prowadzenia skutecznych działań. Z tego względu w obiektach przemysłowych i logistycznych szczególnie istotne staje się jak najwcześniejsze wykrycie symptomów zagrożenia oraz szybkie wskazanie miejsca jego wystąpienia, zanim zdarzenie rozwinie się na większy obszar strefy.

Do zdarzeń pożarowych w obiektach przemysłowych, logistycznych i magazynowych mogą prowadzić m.in.:

- pojazdy transportu wewnętrznego – zapłon podczas postoju;
- pojazdy transportu wewnętrznego – zapłon podczas ładowania (przetadowanie, awaria ładowarki, uszkodzone przewody, zwarcia i przeciążenia);
- pojazdy i pojedyncze ogniwa będące w produkcji – uszkodzenia mechaniczne akumulatora (kolizje, uderzenia, upadki, przebicia, zgniecenia);
- zdarzenia w strefach składowania przesyłek z akumulatorami, gdzie incydent w pojedynczej paczce może szybko wpłynąć na całą strefę;
- zdarzenia na przenośnikach przemysłowych linii produkcyjnych.

W obiektach przemysłowych i magazynowych kluczowe jest nie porównywanie mocy pożaru do samochodów

osobowych, lecz zrozumienie, że zdarzenia z udziałem akumulatorów litowo-jonowych często różnią się tempem narastania i przebiegiem. Pożar w strefie ładowania lub postoju pojazdów transportu wewnętrznego może w krótkim czasie przejść od lokalnego przegrzania do ucieczki termicznej, a następnie rozwijać się sekwencyjnie wraz z zajmowaniem się kolejnych ogniwi i modułów. Taki przebieg może powodować okresowe, skokowe wzrosty intensywności oraz nagłe pogorszenie warunków w strefie. W ograniczonej kubaturze hali lub magazynu dodatkowym zagrożeniem są wysokie temperatury i gorące gazy, które mogą szybko utrudnić dostęp do miejsca zdarzenia. Z tego względu kluczowe jest możliwie szybkie wykrycie oraz miejscowa reakcja chłodząca dokładnie w obszarze inicjacji.

W tym miejscu dochodzimy do kwestii fundamentalnej: projektowanie zabezpieczeń w obiektach, gdzie obecne są akumulatory litowo-jonowe lub inne materiały łatwopalne, powinno uwzględniać nie tylko scenariusz lokalnego zdarzenia, lecz również możliwość jego eskalacji w skali strefy pożarowej oraz całego obiektu. Kluczowe znaczenie mają: wczesna detekcja, precyzyjna lokalizacja źródła zagrożenia, szybka reakcja chłodząca oraz skuteczne oddzielenie stref. Dopiero łączne spełnienie tych warunków pozwala realnie ograniczyć ryzyko przeniesienia pożaru oraz zminimalizować skutki dla ludzi, infrastruktury i ciągłości operacyjnej zakładu.



## Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową i-Sprink

### Przeznaczenie

Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową stanowi urządzenie przeciwpożarowe przeznaczone do tłumienia, ograniczenia skutków oraz gaszenia pożaru w obszarach eksploatacji, ładowania i parkowania pojazdów transportu wewnętrznego z akumulatorami litowo-jonowymi oraz w rejonach przenośników linii produkcyjnych transportujących ładunki pomiędzy strefami pożarowymi – na wstępnym etapie zdarzenia, przed rozpoczęciem działań ratowniczych przez jednostki straży pożarnej.

Urządzenie korzysta z zasobów wody oraz instalacji hydrantów wewnętrznych w budynkach przemysłowo-magazynowych.

### Zastosowanie

Urządzenie może być stosowane do ochrony stref ładowania i postoju wózków widłowych oraz pojazdów transportu wewnętrznego (np. wózków paletowych, platform transportowych, AGV/AMR) w obiektach przemysłowych i logistycznych. Zestaw może również zabezpieczać przejścia i ciągi komunikacyjne pomiędzy strefami pożarowymi, w tym fragmenty linii produkcyjnych, w których występuje podwyższone ryzyko związane z bateriami Li-Ion lub urządzeniami zasilanymi akumulatorowo. Dodatkowo urządzenie może być stosowane w centrach logistycznych oraz wydzielonych strefach magazynowych, w szczególności do ochrony wydzielonych miejsc składowania przesyłek zawierających akumulatory (lub urządzeń zasilanych akumulatorami), gdzie istotna jest wczesna detekcja, lokalizacja i szybkie miejscowe podanie wody.

### Zasada działania


Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową jest montowany w miejscach, w których instalowane są standardowe hydranty wewnętrzne. Dzięki dedykowanemu systemowi detekcji możliwe jest wczesne wykrycie zagrożenia pożarowego, wskazanie jego dokładnej lokalizacji, np. konkretna strefa ładowania wózka, wybrany odcinek przejścia między strefami pożarowymi lub wydzielony sektor magazynowy, oraz miejscowe podanie wody z wykorzystaniem rurociągu sekcyjnego i montowanego na nim układu zraszaczy. W przypadku wykrycia przez Wskaźnik

Miejsca Pożaru (WMP) przekroczenia temperatury granicznej generowany jest sygnał alarmu wstępnego (prealarm), który jest następnie potwierdzany poprzez wzbudzenie detektora dymu/ciepła wchodzącej w skład lokalnego systemu detekcji zestawu. W przypadku wykrycia pożaru sterownik urządzenia otwiera konkretny zawór w module rozdzielacza, umożliwiając w ten sposób dopływ wody do właściwego rurociągu sekcyjnego i zamontowanych na nim zraszaczy oraz automatyczne rozpoczęcie tłumienia lub gaszenia pożaru. W każdym momencie pracy urządzenia możliwe jest również użycie węża hydrantowego, wchodzącego w skład zestawu. Ręczne otwarcie zaworu umożliwiającego dopływ wody do węża hydrantowego jest wykrywane z wykorzystaniem detektora krańcowego i przekazywane do sterownika urządzenia, który w takim przypadku zamyka otwarty zawór w module rozdzielacza, odcinając w ten sposób dopływ wody do działających zraszaczy.


#### System wczesnej detekcji i-Sprink:



Termowizyjny Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP)

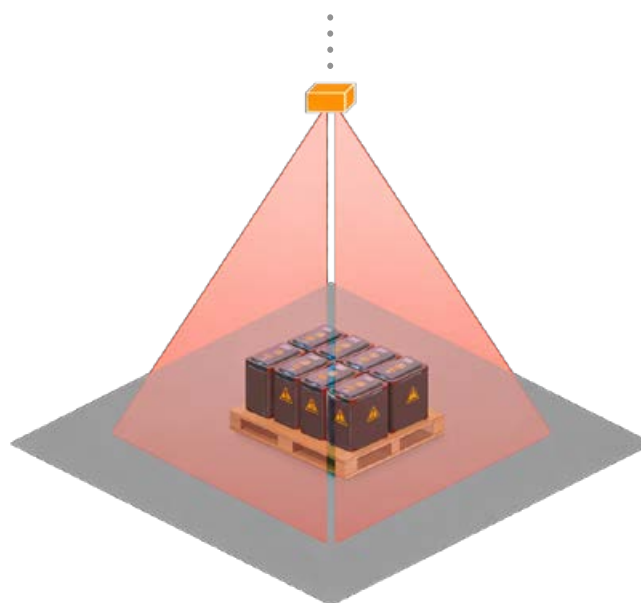

Miejsce składowania baterii litowo-jonowych

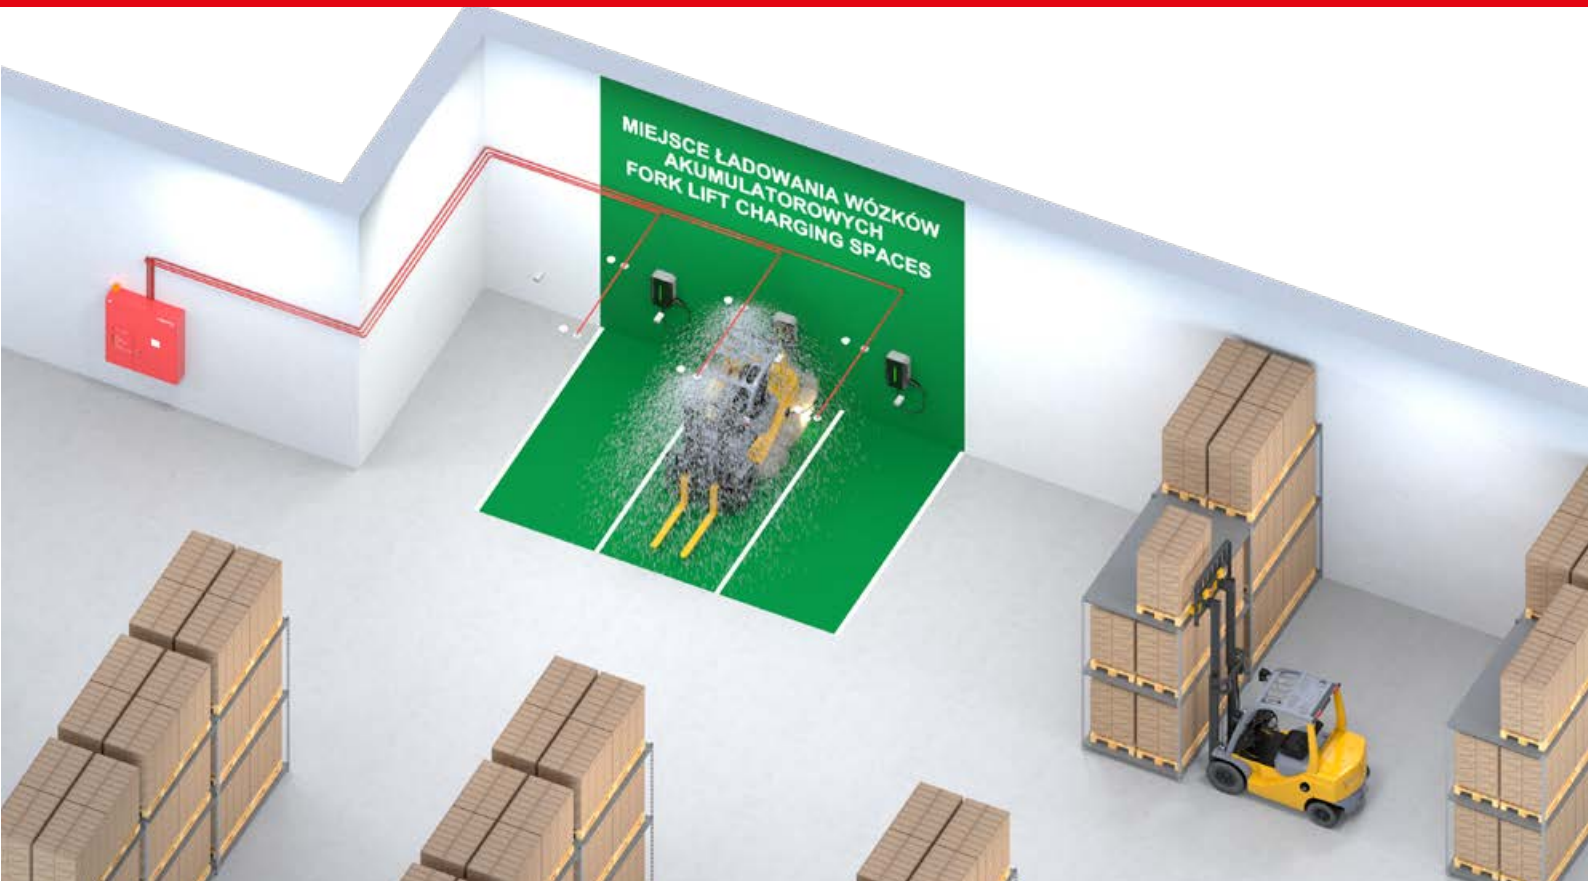

## Automatyczne gaszenie pożaru po wykryciu przekroczenia temperatury granicznej oraz detekcji dymu/ciepła

Sekwencja działania w przypadku wykrycia pożaru przez lokalny system monitorowania temperatury oraz detekcji dymu/ciepła, wchodzący w skład zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową:

- wykrycie miejsca przekroczenia temperatury przez Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP) montowany na suficie, w osiach/obszarach obejmujących chronioną strefę (np. ładowanie wózków, sektor magazynowy, przejście między strefami pożarowymi);
- wzbudzenie detektora dymu/ciepła, montowanego na suficie nad chronioną strefą lub jej sekcją;
- automatyczne odłączenie zasilania ładowarek lub punktów ładowania przez centralę sterująco-zasilającą zestawu – opcja;
- przekazanie informacji o alarmie pożarowym do systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub systemu zarządzania budynkiem (BMS) – opcja;
- automatyczne otwarcie zaworu w module rozdzielacza i załączenie zraszaczy nad sekcją, w której wykryto pożar;
- załączenie sygnalizatora optyczno-akustycznego na obudowie zestawu – opcja.

### Uwaga:

Zestawy hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową mogą być integrowane z centralami sterująco-zasilającymi systemów wentylacji pożarowej w celu umożliwienia realizacji dodatkowego scenariusza pożarowego, w przypadku pożaru w obrębie chronionych stref przemysłowych i logistycznych.



System i-Sprink w konfiguracji 12-miejscowej



## Ręczne gaszenie pożaru z użyciem węża hydrantowego

W przypadku braku detekcji pożaru i automatycznego uruchomienia zraszaczy możliwe jest użycie węża hydrantowego wchodzącego w skład zestawu i ręczne podanie prądu wody – analogicznie jak w standardowym hydrancie wewnętrznym. System dopuszcza więc klasyczne, ręczne działania gaśnicze z wykorzystaniem węża hydrantowego jako pełnoprawnej funkcji zestawu i-Sprink, niezależnie od pracy automatyki. Jeżeli urządzenie pracuje w trybie automatycznym (zraszacze), ręczne otwarcie zaworu węża hydrantowego powoduje rozłączenie czujki krańcowej zamontowanej w zaworze i automatyczne odcięcie dopływu wody do zraszaczy – poprzez zamknięcie otwartego zaworu w odpowiedniej sekcji rozdzielacza.

## Elastyczność konfiguracji systemu i-Sprink

Standardowo system i-Sprink uruchamia jedną sekcję zraszaczy (2 szt.), przy założeniu, że istniejąca instalacja hydrantów wewnętrznych spełnia minimalne wymagania normowe, tj.:

- ciśnienie robocze  $P \geq 0,2$  MPa;
- przepływ  $Q \geq 90$  l/min dla hydrantów HW-33 (DN32);
- przepływ  $Q \geq 150$  l/min dla hydrantów HW-52 (DN50).

Jeżeli instalacja w obiekcie zapewnia wyższe parametry ciśnienia i przepływu, system i-Sprink może zostać skonfigurowany do jednoczesnego uruchomienia większej liczby sekcji (zraszaczy), obejmując ochroną większą powierzchnię. Umożliwia to zabezpieczenie całych pomieszczeń lub wydzielonych stref pożarowych.

## Kontrola poboru wody. Nowe i istniejące budynki

Zestaw hydrantu wewnętrznego może być stosowany w budynkach nowo projektowanych oraz już istniejących i opiera się na wykorzystaniu powszechnie dostępnej infrastruktury budynkowej. Zastosowanie urządzenia nie wymaga ingerencji w istniejącą instalację zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. W każdym przypadku możliwe jest automatyczne lub ręczne gaszenie pożaru z wykorzystaniem hydrantów wewnętrznych. W przypadku zastosowania większej liczby zestawów hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową do ochrony w jednej strefie pożarowej zapewniona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi urządzeniami w celu uniknięcia sytuacji poboru wody przekraczającego jej zapewnioną ilość.




## Budowa zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową i-Sprink


Zestaw i-Sprink łączy funkcję klasycznego hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową uruchamianą sekcyjnie w chronionej strefie. Konstrukcja rozwiązania opiera się na wykorzystaniu istniejącej infrastruktury hydrantowej, a poszczególne moduły tworzą spójny układ: od detekcji i sterowania przez rozdział wody aż po podanie jej na zraszacze w wybranym obszarze.

Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową składa się z następujących elementów:

- modułu hydrantu;
- modułu rozdzielacza;
- modułu centrali sterująco-zasilającej;
- układu zraszaczy instalowanych na rurociągu zasilającym (suchym);
- lokalnego systemu wczesnej detekcji pożaru opartego na zastosowaniu Wskaźnika Miejsca Pożaru (WMP);
- czujek dymu/ciepła i/lub gazów;
- sygnalizatora optyczno-akustycznego (opcja).

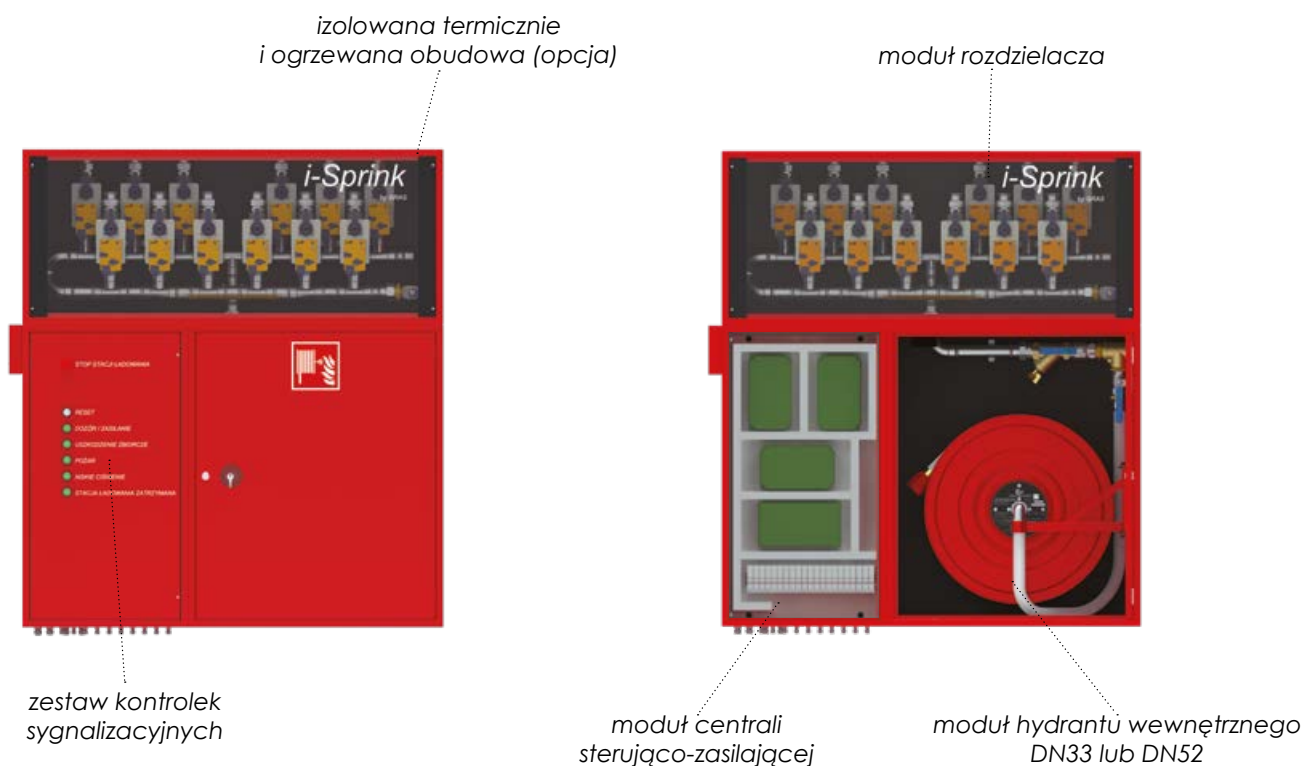

- 1 – jednostka centralna zestawu i-Sprink
- 2 – rurociągi zasilające (sekcyjne)
- 3 – zraszacz
- 4 – detektor dymu/ciepła (1 lub 2 szt. nad każdym wyznaczonym miejscem)
- 5 – termowizyjny Wskaźnik Miejsca Pożaru

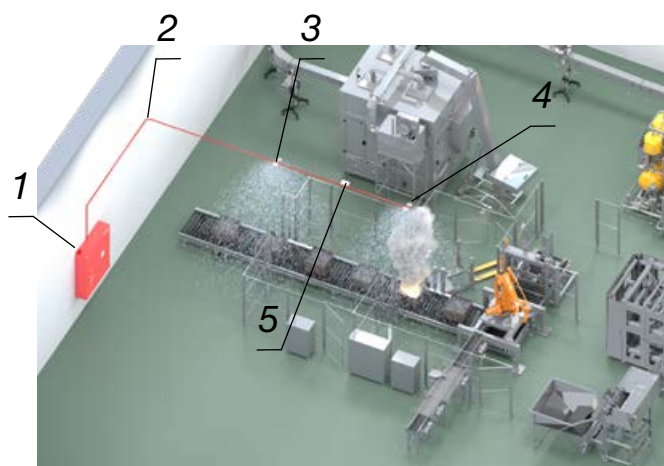

## Termowizyjny system wczesnej detekcji i-Sprink

Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP) to kamera termowizyjna montowana na stropie – w osiach rozdzielających chronione strefy. Urządzenie służy do ciągłego monitorowania pól temperatury w obszarach wymagających szczególnej ochrony, takich jak strefy postoju i ładowania pojazdów transportu wewnętrznego, przejścia między strefami pożarowymi oraz wydzielone strefy w centrach logistycznych.

Każdy WMP jest adresowalny i może zostać indywidualnie skonfigurowany, m.in. w zależności od wysokości montażu oraz geometrii i układu chronionego obszaru. Dzięki temu system może precyzyjnie przypisać pole widzenia do konkretnej strefy i wskazać lokalizację zagrożenia.


Korzyści termowizyjnej wczesnej detekcji:

- ciągłe monitorowanie – stały nadzór pola temperatury w chronionej strefie (np. strefie postoju i ładowania pojazdów transportu wewnętrznego, przejściu między strefami pożarowymi lub wydzielonej strefie w centrum logistycznym);
- wykrywanie zmian temperatury – identyfikacja lokalnych anomalii i niepożądanych wzrostów w obrębie pola widzenia;
- adresowalność strefy – przypisanie pola widzenia do konkretnego obszaru, co ułatwia jednoznaczne wskazanie miejsca zagrożenia;
- precyzyjna lokalizacja i integracja – możliwość przekazania informacji o lokalizacji zdarzenia do systemów nadrzędnych, np. SSP (a także BMS lub SIUP).



**Termowizyjny Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP)**

*Detekcja promieniowania ciepłego*

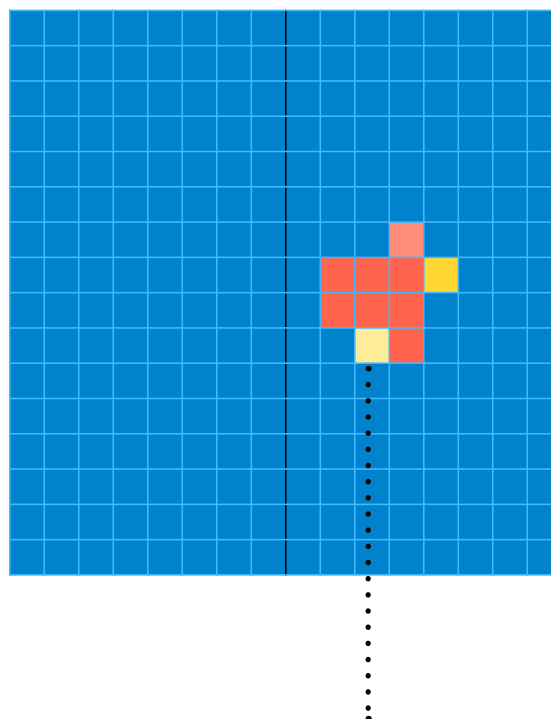


*Widoczne promieniowanie ciepłe – kolor pikseli zależy od temperatury*




## Wykrywanie pożaru i identyfikacja miejsca zagrożenia

System i-Sprink został zaprojektowany tak, aby wykrywać zagrożenie możliwie wcześnie i jednocześnie wskazywać jego lokalizację w obrębie chronionej strefy. Identyfikacja pożaru opiera się na pracy termowizyjnego Wskaźnika Miejsca Pożaru (WMP) oraz współpracujących detektorów: dymu i/lub ciepła, a w zależności od konfiguracji – również detektorów gazów. Dzięki połączeniu kilku źródeł informacji system nie tylko sygnalizuje zdarzenie, ale też określa, gdzie ono występuje.

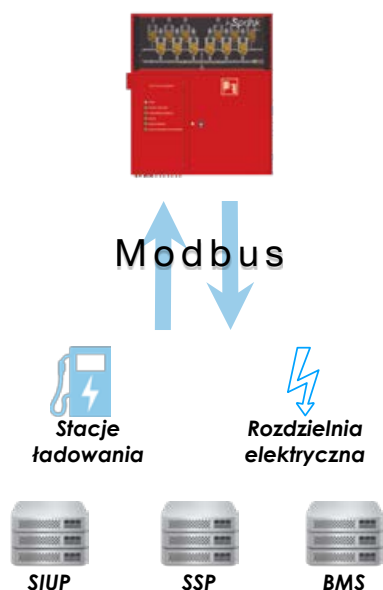

WMP monitoruje pole temperatury w chronionych strefach, rejestrując lokalne zmiany w obrębie pola widzenia. Wskaźniki WMP są montowane na stropie w osiach rozdzielających chronione obszary (np. strefy postoju i ładowania pojazdów transportu wewnętrznego) co ułatwia jednoznaczne przypisanie pola widzenia do zabezpieczonej lokalizacji. Każdy WMP jest adresowalny i może być indywidualnie konfigurowany, m.in. pod kątem wysokości montażu oraz geometrii chronionego obszaru, a dodatkowo możliwe jest zaprogramowanie koincydencji wskazań (współzależności sygnałów) w celu ograniczenia ryzyka nieuzasadnionego uruchomienia systemu zraszaczy.

Informacja o wykryciu i lokalizacji zagrożenia może zostać przekazana do systemów nadrzędnych, takich jak SSP, BMS lub SIUP, co ułatwia obsłudze technicznej szybkie zorientowanie się w sytuacji oraz podjęcie działań dokładnie w miejscu, w którym jest to potrzebne. System może też współpracować z infrastrukturą obiektu – m.in. z systemami zasilania i automatyką – umożliwiając automatyczne zatrzymanie procesu (np. ładowania) oraz odcięcie zasilania w chronionej strefie. W praktyce oznacza to, że komunikat o zdarzeniu może zawierać nie tylko informację o alarmie, ale również wskazanie strefy lub konkretnej lokalizacji, której dotyczy zagrożenie.

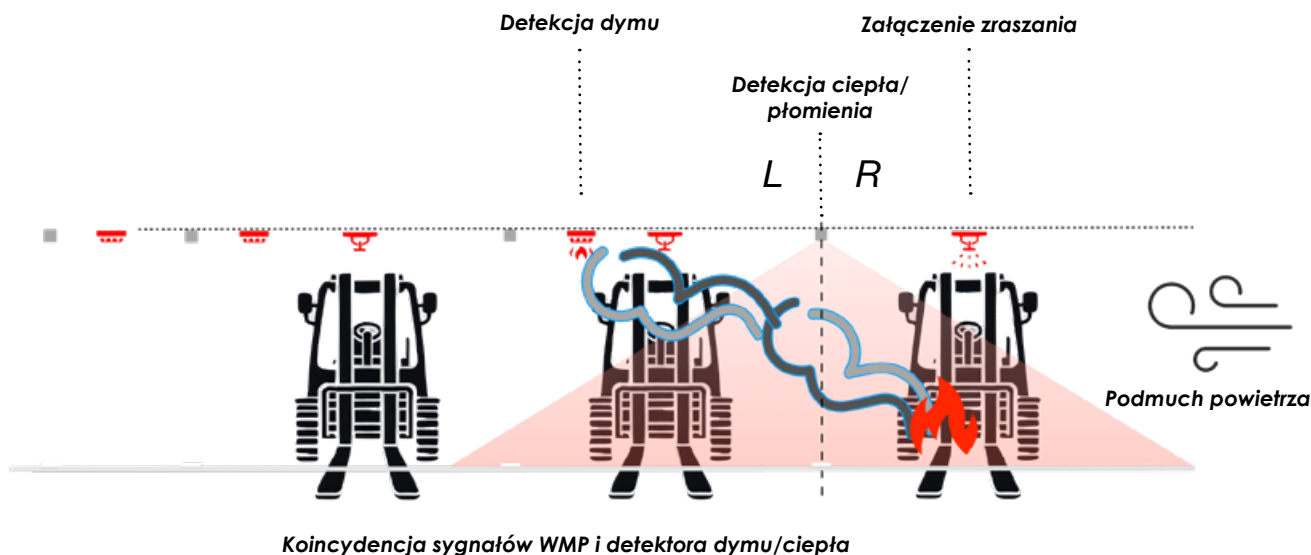

WMP wskazuje właściwą lokalizację pożaru bez względu na miejsce występowania zadymienia zaburzonego wentylacją mechaniczną lub wymuszonego przepływu powietrza



## Testy zestawu i-Sprink

### Testy skuteczności lokalnego systemu detekcji i wskazania miejsca pożaru w skali rzeczywistej

Największą wartość przedstawiają testy prowadzone w skali rzeczywistej oraz warunkach zbliżonych do występujących w praktyce. Na potrzeby badań systemu detekcji, wchodzącego w skład zestawu urządzeń typu i-Sprink, w jednej z hal w siedzibie firmy PPPH Gras zbudowane zostało profesjonalne stanowisko testowe odpowiadające fragmentowi wielostanowiskowego garażu podziemnego (trzy samochody zaparkowane na sąsiednich miejscach postojowych).



Schemat funkcyjny zbudowanego stanowiska badawczego:

- 1 - zestaw i-Sprink wraz z urządzeniem pomiarowym Hydra-32 wydajności zestawu hydrantowego z instalacją zraszaczową;
- 2 - rurociągi sekcyjne do stanowisk postojowych;
- 3 - zraszacze (2 szt. nad każdym chronionym miejscem postojowym);
- 4 - detektor dymu/ciepła (1 lub 2 szt. nad każdym miejscem postojowym);
- 5 - termowizyjny Wskaźnik Miejsca Pożaru (nad liniami rozdzielającymi chronione miejsca postojowe).



Nadrzędnym założeniem przy realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego było dla nas opracowanie

rozwiązania, które będzie skuteczne i niezawodne. W tym celu, oprócz badań prowadzonych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB), przez wiele miesięcy dokonywaliśmy prób i sprawdzeń różnych scenariuszy działania zestawu i-Sprink. Jednym z najważniejszych eksperymentów była weryfikacja skuteczności opracowanego przez nas systemu lokalnej detekcji oraz precyzyjnego wskazania miejsca pożaru.



Przeprowadzone przez nasz zespół badania obejmowały symulacje różnych scenariuszy pożaru w celu potwierdzenia skuteczności lokalnego systemu jego detekcji. Kluczowe znaczenie miały testy potwierdzające poprawność precyzyjnego wskazania miejsca przekroczenia temperatury granicznej z wykorzystaniem Wskaźnika Miejsca Pożaru (WMP) oraz detekcji dymu/ciepła w trybie załączonej i wyłączonej wentylacji obiektowej. Dodatkowym celem badań była weryfikacja poprawności wystawiania zaworów odcinających w module rozdzielacza i podanie wody do układu zraszaczy zainstalowanych na rurociągu sekcyjnym ponad konkretnym miejscem postojowym. Przeprowadzone próby obejmowały również uruchomienie zestawu i-Sprink w trybie automatycznego tłumienia gaszenia pożaru i potwierdzenie wymiarów powierzchni chronionej przez instalację zraszaczową.



Reasumując: przeprowadzone testy wg ww. scenariuszy potwierdziły skuteczność działania systemu wczesnej detekcji pożaru, prawidłową lokalizację oraz zadziałanie zestawu wg założeń projektowych.

# Testy pożarowe CNBOP



W celu potwierdzenia skuteczności kontroli, gaszenia i detekcji pożaru zestawu i-Sprink przeprowadzono dwa testy pożarowe samochodów osobowych inicjowane przez zapłon ogniwo-jonowych, w wariantach z automatyczną kontrolą pożaru przez zestaw urządzeń typu i-Sprink oraz bez kontroli. W tym celu zostało zbudowane stanowisko testowe trzystanowiskowego garażu, który został wyposażony w instalację zraszaczową i detekcji zestawu i-Sprink. Przeprowadzono dwa testy mające na celu odzwierciedlenie w możliwie zbliżony sposób pożaru samochodu elektrycznego (dalej: EV) znajdującego się w budynku typu garaż. W celu oceny możliwości rozprzestrzenienia się ognia pojazd EV został umieszczony pomiędzy dwoma pojazdami o napędzie konwencjonalnym (Opel Zafira i Fiat Seicento). Pojazd symulujący EV (Peugeot 306 oraz Fiat Punto) (w dalszej części zwany: pojazd EV) był fabrycznie wyposażony w układ paliwowy, tj. napędzany w konwencjonalny sposób. We wszystkich pojazdach usunięto zbiorniki paliwa.

W celu zasymulowania pożaru EV użyto 4 modułów TWS, ogniwa Li-Ion, typ NMC o pojemności 102 Ah każde. Moduły zostały ustawione pod pojazdem symulującym EV w określonych miejscach w tylnej jego części. Pierwszy pożar przeprowadzono z uruchomionym zestawem i-Sprink. Drugi pożar wykonano jako układ odniesienia i przeprowadzono go bez gaszenia (kontroli) zestawem i-Sprink. Do zapoczątkowania samopodtrzymującego się zjawiska spalania (z ang. *thermal runaway*) w modułach TWS wykorzystano 4 palniki z mieszalnikami inżektorowymi zasilane gazem propan. Każdy palnik posiadał moc cieplną w granicach 25–30 kW.

W trakcie testów wykonano pomiar temperatury oraz promieniowania cieplnego. Dodatkowo zebrano informacje w zakresie rozkładu temperatury w pomieszczeniu przy

pomocy kamery działającej w świetle widzialnym podświetlenia umożliwiającej ocenę profilu temperatur w płaszczyźnie otworów drzwiowych pomieszczenia garażu.


## Test 1 – z automatyczną kontrolą zestawu i-Sprink

Spaleni uległ tylko samochód, w którym zainicjowano pożar, natomiast dwa samochody zaparkowane na sąsiednich miejscach postojowych nie uległy zniszczeniom, nawet w najmniejszym stopniu! Temperatury zarejestrowane w warstwie podstropowej garażu, dla rozwiniętego pożaru z kontrolą i-Sprink, osiągały średnie wartości ok. 144°C nad palącym się samochodem przez 40 minut trwania!

## Test 2 – bez kontroli pożarowej

Spaleni uległy trzy samochody, tj. samochód, w którym zainicjowano pożar oraz dwa samochody zaparkowane na sąsiednich miejscach postojowych. Temperatury zarejestrowane w warstwie podstropowej garażu, dla rozwiniętego pożaru, osiągały wartości ok. 900°C. Czas trwania eksperymentu: 40 minut.

Testy obejmujące pożary samochodów EV zostały przeprowadzone przez Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwożarowej (CNBOP). Wnioski z przeprowadzonych eksperymentów potwierdziły nasze założenia oraz skuteczność zestawu i-Sprink zarówno w zakresie wykrycia oraz wskazania miejsca wystąpienia zagrożenia pożarowego, jak i kontroli rozwoju mocy pożaru i ograniczenie go wyłącznie do jednego samochodu.

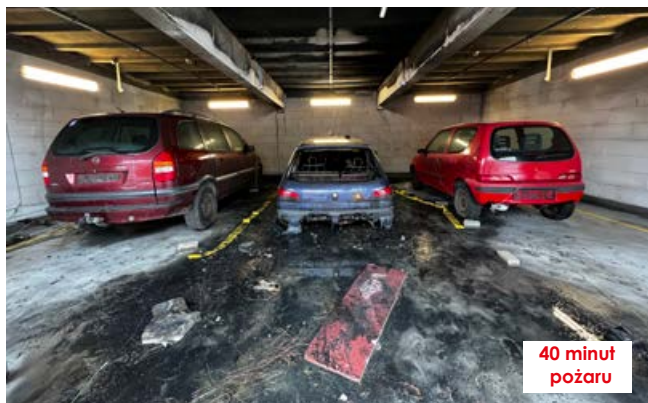

Test 1 – z kontrolą rozwoju mocy pożaru  
(działająca instalacja zraszaczowa i-Sprink)



Test 2 – bez kontroli rozwoju mocy pożaru  
(bez działającej instalacji zraszaczowej i-Sprink)



Zeskanuj kod QR i obejrzyj film z testu pożarowego i-Sprink na swoim urządzeniu.



## Certyfikaty, rekomendacje, symulacje

### Symulacje CFD

Na potrzeby dodatkowego potwierdzenia skuteczności naszego produktu w aplikacjach praktycznych wykonana została seria symulacji komputerowych (CFD), których przedmiotem było modelowanie warunków ewakuacji oraz prowadzenia działań ratowniczych w garażu wyposażonym w wentylację pożarową oraz zestawy urządzeń typu i-Sprink.

Przeprowadzone analizy umożliwiły lepsze poznanie interakcji pomiędzy wymienionymi rozwiązaniami oraz potwierdziły znaczący korzystny wpływ zastosowania naszego zestawu zarówno na zapewnienie warunków ewakuacji z garażu, jak i istotną poprawę warunków bezpiecznego dostępu dla ekip ratowniczych. Symulacje pożarowe CFD zostały przeprowadzone dla kilku wariantów, tj. dla garaży wyposażonych w wentylację strumieniową oraz kanałową.

Wyniki przeprowadzonych symulacji potwierdziły, że zastosowanie zestawu i-Sprink ma znaczny wpływ na poprawę warunków ewakuacji, wydłużenie dostępnego czasu do rozpoczęcia działań akcji gaśniczej i zmniejsza ryzyko niekontrolowanego przeniesienia się ognia na inne pojazdy.

Na podstawie uzyskanych wyników analiz numerycznych CFD można wyciągnąć wnioski, że lokalizacje miejsc parkingowych dla pojazdów EV mają w garażu wpływ na przebieg scenariusza rozwoju pożaru, możliwości jego ugaszenia oraz na ryzyko braku zapewnienia możliwości ewakuacji i na wysokie ryzyko uszkodzenia konstrukcji. Wynika to m.in. z temperatur palenia się ogniw akumulatorów litowo-jonowych dochodzących nawet do 1400°C (w zależności od technologii wykonania ogniwa), a tym samym ilości wydzielanej energii oraz przede wszystkim długiego czasu palenia się. Analizy CFD są przydatnym narzędziem w inżynierii bezpieczeństwa pożarowego i w tej chwili jedyną inżynierską metodą oceny możliwości bezpiecznego wykonania miejsc ładowania i parkowania aut EV, a miejsca ich lokalizacji warto zweryfikować w modelowaniu CFD pożaru pojazdów EV.

### Certyfikat PZU LAB

System przeciwpożarowy i-Sprink posiada certyfikat największej krajowej firmy ubezpieczeniowej PZU i jest rekomendowany do garaży i budynków przemysłowych. PZU Lab Approved to pierwszy w Polsce system certyfikacji zabezpieczeń przeciwpożarowych firmy ubezpieczeniowej PZU Lab. Jako konsultant w zakresie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa opracował innowacyjny system certyfikacji urządzeń przeciwpożarowych, który zapewnia bezpieczeństwo pracowników i chroni majątek firmy. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie inżynierów PZU LAB, pomaga obniżyć szkodowość firm i ograniczyć straty finansowe związane z pożarami. System PZU LAB SA wyróżnia się kompleksową procedurą certyfikacji. Certyfikat obejmuje nie tylko pojedynczy element, ale całą instalację z pełnym cyklem życia, tj. produkcją, dystrybucją, projektowaniem, montażem i konserwacją.



## Certyfikat

System i-Sprink (zestaw hydrantu wewnętrznego z przyłączem do instalacji zraszaczowej) posiada Krajową Ocenę Techniczną, wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, nr CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). Hydrant wewnętrzny z przyłączem do instalacji zraszaczowej (nazwa handlowa: i-Sprink) przeznaczony jest do stosowania w systemach tłumienia i gaszenia pożarów w obiektach budowlanych. Między innymi w obiektach wyposażonych w stacje ładowania pojazdów elektrycznych (garaże, obiekty przemysłowe itp.) do zabezpieczenia miejsc ładowania pojazdów.



CNBOP-PIB-  
KOT-2023/0376-1004

  **CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**  
im. Józefa Tuliszkowskiego - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
Jednostka Certyfikująca / Certification Department  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów

**KRAJOWY CERTYFIKAT  
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
Nr 063-UWB-0525**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, z późn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

**Hydranty wewnętrzne - do zastosowania w obiektach budowlanych - Hydranty wewnętrzne z przyłączem do instalacji zraszaczowej typu ZHZ-GN-XX**

«o charakterystyce technicznej opisanej w pkt 1 krajowej oceny technicznej, o przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania opisanych w pkt 2 krajowej oceny technicznej oraz o właściwościach użytkowych wyrobów wymienionych w pkt 3 krajowej oceny technicznej» objętego krajową oceną techniczną.

**CNBOP-PIB-KOT-2023/0376-1004 wydanie 1 z dnia 06.03.2023 r.**  
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

**Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "GRAS"**  
ul. Sławieńska 12  
77-231 Korzybie

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

**Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "GRAS"**  
ul. Długa 21  
77-231 Korzybie

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że:

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 07.04.2023 r., pozostaje w mocy do dnia 05.03.2028 r. pod warunkiem przetrwania przez Producenta wymagań zawartych w umowie nr 30/OC/R/2023 z dnia 07.04.2023 r. oraz dopóki, zastosowane krajowa ocena techniczna wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrob budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Nr wydania certyfikatu: 1 Data wydania: 07.04.2023 r.  
Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona na stronie internetowej [www.cnbop-pib.pl](http://www.cnbop-pib.pl) numerem telefonu: 22 769 33 47.

**KIEROWNIK JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ**  
  
mgr inż. Wojciech Gałata

**DYREKTOR CNBOP-PIB**  
  
st. brzyg. dr inż. Paweł Janik

DC259/14 01 2021 Strona 1 z Stron 1

## Rekomendacje

Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP) jako element wczesnej detekcji systemu i-Sprink posiada rekomendację przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej nr RP-0012/2023, wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej – Państwowy Instytut Badawczy. Procedura testowania wyrobów innowacyjnych ma na celu ocenę przydatności do stosowania w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyrobów nieobjętych obowiązkiem uzyskania dopuszczenia do użytkowania. Testowanie odbywa się poprzez ocenę praktyczną wyrobów przez ratowników Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w ramach ćwiczeń oraz działań ratowniczo-gaśniczych<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Źródło: Testowanie wyrobów innowacyjnych, oficjalna strona CNBOP, online: <https://www.cnbop.pl/testowanie-wyrobow-innowacyjnych>.



STRONA 1  
STRON 12

REKOMENDACJA PRZYDATNOŚCI Nr RP-0012/2023

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej  
Państwowy Instytut Badawczy  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka  
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356  
www.cnbop.pl e-mail: cnbop@cribop.pl



Seria:  
Rekomendacje przydatności

**Rekomendacja przydatności do stosowania  
w ochronie przeciwpożarowej  
nr RP-0012/2023**

Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek  
firmy:  
**P.P.P.H GRAS**  
Korzybie  
ul. Sławieńska 12  
77-230 Kępcze

na podstawie oceny testowanego wyrobu udziela rekomendacji przydatności do stosowania w ochronie przeciwpożarowej wyrobu pod nazwą:

**Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP)**

Produktowany przez:  
NEURON Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Stefana Białego 14  
04-120 Andrychów

Termin ważności:  
Berzermińnowo

Zastępca Dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń  
st. brzyg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, 09 stycznia 2023 r.

Rekomendacja Przydatności CNBOP-PIB nr RP-0012/2023 zawiera 12 stron. Tekst Rekomendacji Przydatności można kopiować tylko w całości. Kopowanie, publikowanie lub spowodowanie w jakiejś innej formie (drukowej lub elektronicznej) fragmentów Rekomendacji Przydatności wymaga pisemnego uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpowarowej - Państwowym Instytutem Badawczym.

Niniejsze wyrażenie jest wersją elektroniczną Rekomendacji Przydatności CNBOP-PIB nr RP-0012/2023, wydanej w formie drukowanej i może być używane tylko w celach informacyjnych i bez żadnych zmian.



## Przykłady innych zastosowań zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową typu i-Sprink

Zestawy typu i-Sprink nadają się do stosowania do lokalnej ochrony wybranych przestrzeni w budynkach o różnicowanym przeznaczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem budynków produkcyjno-magazynowych oraz budynków

użyteczności publicznej. Przykładowe aplikacje przedstawiono poniżej. W przypadku konieczności ochrony innych przestrzeni możliwe jest skonfigurowanie zestawu w oparciu o indywidualne ustalenia.


### Ochrona komórek lokatorskich (zapleczy miejsc postojowych) w garażach podziemnych pod budynkiem mieszkalnym



### Ochrona miejsc przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych w garażach




Ochrona wydzielonego pomieszczenia do składowania materiałów niebezpiecznych, w budynku produkcyjno-magazynowym

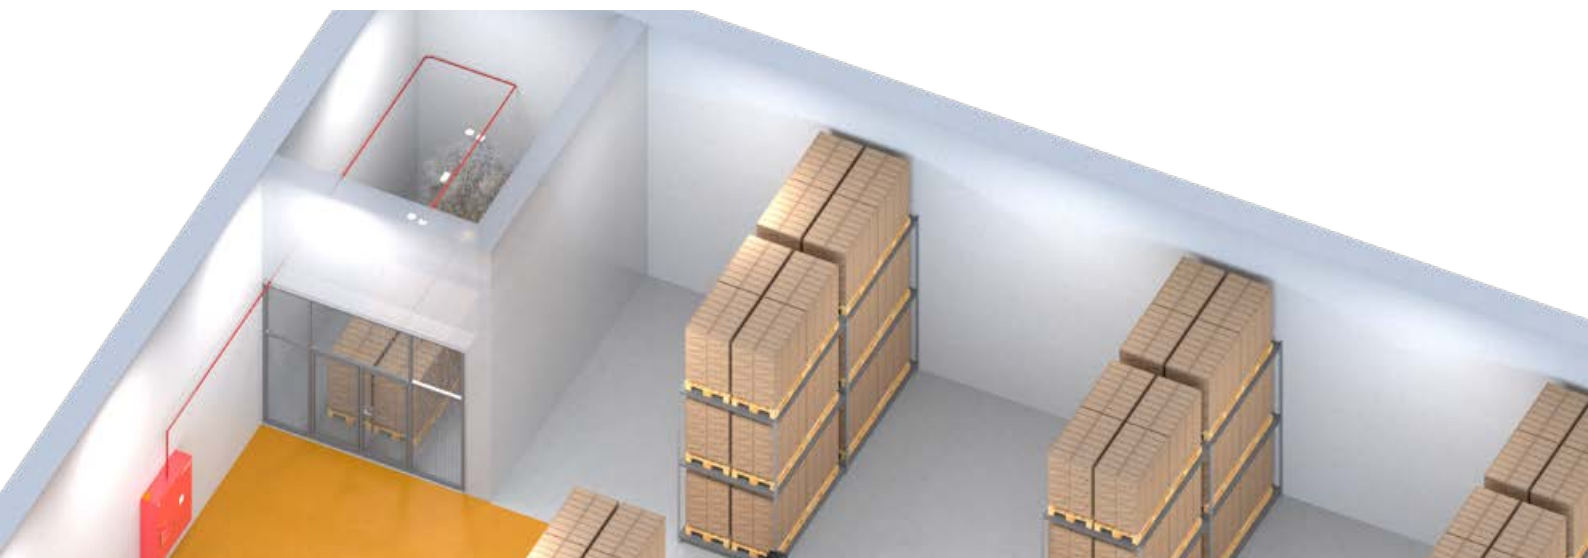

Ochrona odcinka linii produkcyjnej w budynku produkcyjno-magazynowym



Ochrona pomieszczenia przeznaczonych do parkowania rowerów/hulajnóg elektrycznych

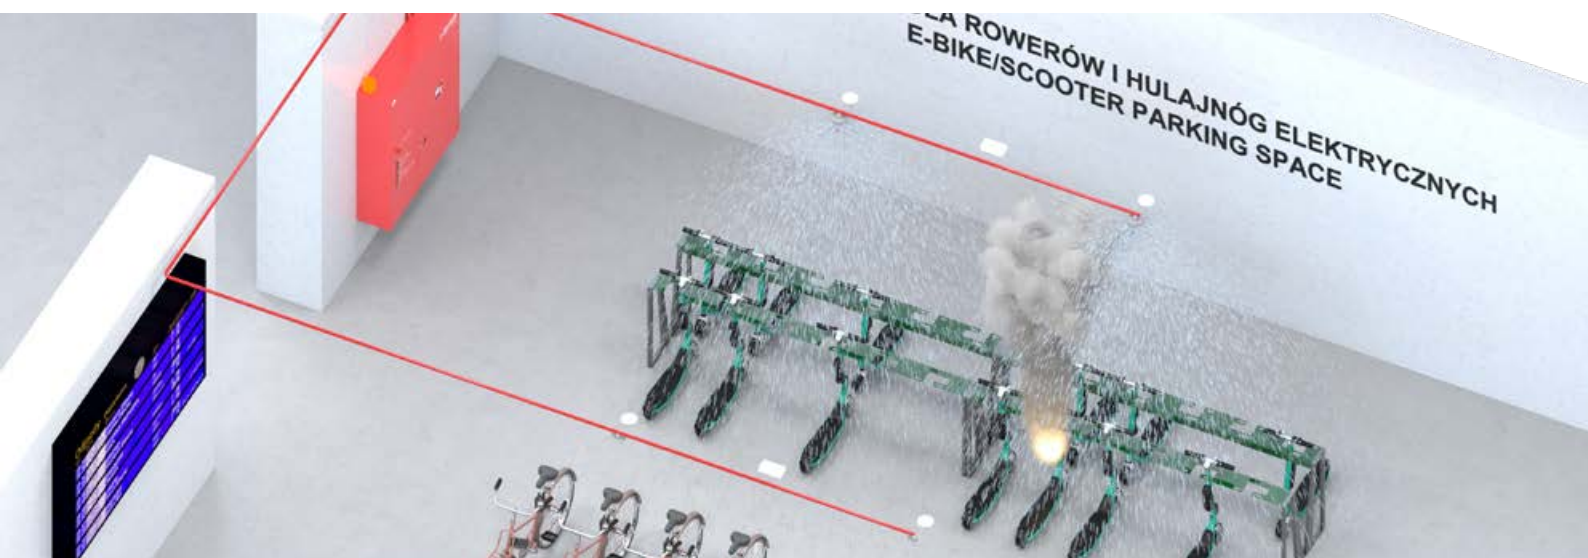



## Wybrane realizacje

**Rodzaj pomieszczenia:** Hala produkcyjna, przenośnik transportowy

**Lokalizacja:** Szczecin


**Konfiguracja i-Sprink:** Zabezpieczenie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi na przenośniku transportowym, dwa zraszacze K42, wczesna detekcja: dwie kamery termowizyjne WMP, detektory dymu i ciepła



**Rodzaj pomieszczenia:** Garaż podziemny

**Lokalizacja:** Lublin, garaż hotelowy poziom: -1

**Konfiguracja i-Sprink:** Zabezpieczenie 6 stanowisk parkowania i ładowania pojazdów elektrycznych w budynku biurowym, wczesna detekcja: Kamery termowizyjne WMP, detektory dymu i ciepła

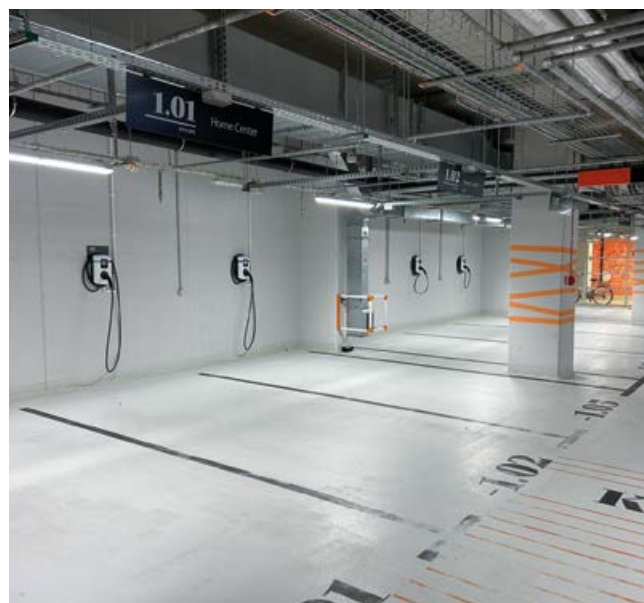

**Rodzaj pomieszczenia:** Pomieszczenie na odpady komunalne

**Lokalizacja:** Gdynia, poziom: -1

**Konfiguracja i-Sprink:** Zabezpieczenie 2 stanowisk kontenerów na odpady komunalne, wczesna detekcja: kamery termowizyjne WMP, detektory dymu i ciepła



**Rodzaj pomieszczenia:** Pomieszczenie PM, ochrona pomieszczenia ładowania akumulatorowych wózków transportu wewnętrznego

**Lokalizacja:** Gdańsk, poziom: 0

**Konfiguracja i-Sprink:** Zabezpieczenie całego pomieszczenia 80 m<sup>2</sup>, wszystkie 4 sekcje – 7 zraszaczy K42 uruchamianych jednocześnie, wczesna detekcja: kamery termowizyjne WMP, detektory dymu i ciepła





# Zalecenia ogólne do projektowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową typu ZHZ-GN-XX

## 1. Cel i zakres stosowania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową

### Przeznaczenie i zastosowania urządzenia

Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową umożliwia wczesną i precyzyjną detekcję zagrożenia pożarowego oraz automatyczną kontrolę rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru. Urządzenie może być stosowane do ochrony wybranych miejsc postojowych w garażach podziemnych i nadziemnych zamkniętych oraz w budynkach produkcyjno-magazynowych o różnym przeznaczeniu, np. strefy parkowania i/lub ładowania wózków akumulatorowych, linie produkcyjne, zlokalizowanych w pomieszczeniach zamkniętych lub wydzielonych przestrzeniach magazynowych.

### Zasada działania urządzenia

Zestaw hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową stanowi stałe urządzenie gaśnicze przeznaczone do detekcji pożaru i podawania wody o prądzie rozpylającym, parabolicznym, z uwidocznionym rdzeniem wodnym bezpośrednio pod zraszaczem. W sytuacji braku detekcji pożaru ciśnienie wody jest utrzymywane jedynie do zaworów zlokalizowanych w module rozdzielacza.

Sekcje rurociągów od modułu rozdzielacza do zraszaczy nie są wypełnione wodą (suche). Zraszacze pozostają otwarte, a we wszystkich rurociągach zasilających sekcje zraszaczy panuje ciśnienie atmosferyczne.

a) W momencie detekcji dymu i/lub ciepła po wcześniejszym wykryciu przekroczenia temperatury granicznej przez układ elementów przynależnych do danej sekcji zraszaczowej następuje otwarcie zaworu odcinającego, umożliwiając doływ wody do sekcji zraszaczy i automatyczne tłumienie/gaszenie pożaru. Po otwarciu zaworu odcinającego następuje równoczesny wypływ wody z dwóch zraszaczy zlokalizowanych na rurociągu sekcyjnym ponad chronioną przestrzeń, np. miejscem postojowym w garażu.

Projektowa wydajność instalacji wynosi 90 l/min (5400 m<sup>3</sup>/h), która jest zagwarantowana przez czas 60 minut. Zakłada się, że podczas podawania wody działać będzie również optyczno-akustyczny sygnalizator pożaru.

Informacja o przekroczeniu temperatury granicznej z wykorzystaniem Wskaźnika Miejsca Pożaru (WMP) może zostać przekazana do Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) – opcja – lub innego systemu nadrzędnego. Po detekcji dymu i/lub ciepła, ale przed załączeniem zraszaczy następuje automatyczne odcięcie zasilania stacji ładowania pojazdu oraz przekazanie informacji o alarmie pożarowym do budynkowego systemu sygnalizacji pożaru (SSP) – opcja.

b) W przypadku konieczności standardowego użycia hydrantu i podania prądu wody z wykorzystaniem węża hydrantowego ręczne otwarcie zaworu węża powoduje rozłączenie czujki krańcowej i odcięcie dopływu wody do działającej sekcji tryskaczy poprzez zamknięcie przynależnego do niej zaworu elektromagnetycznego w module rozdzielacza. W sytuacji konieczności ręcznego wyłączenia stacji ładowania pojazdu możliwe jest wykorzystanie przycisku wyłącznika zlokalizowanego na elewacji szafki hydrantowej.



Zastosowanie zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową w żaden sposób nie ogranicza możliwości użycia hydrantów wewnętrznych do gaszenia pożaru w budynku.

#### Elementy składowe stałego urządzenia gaśniczego:

- a. źródło wody:
  - instalacja hydrantowa;
  - instalacja zraszaczowa;
- b. szafka hydrantowa z hydrantem wewnętrznym DN33 oraz rozdzielaczem z elektrozaworami odcinającymi sekcyjnymi do instalacji zraszaczowej;
- c. układ rurociągów zraszaczowych stalowych suchych;
- d. zraszacze nad chronionymi stanowiskami postojowymi.

#### Zakres opracowania projektanta z odpowiednimi uprawnieniami:

- a. projekt budowlany i mechaniczny podkonstrukcji, mocowań rurociągów do budynku;
- b. projekt elektryczny zasilania, oświetlenia – w zakresie szafki hydrantowej;
- c. projekt przyłącza wodociągowego do budynku;
- d. projekt węzła wodociągowego z rozdziałem wody bytowej na hydrantową;
- e. projekt instalacji hydrantowej wewnątrz budynku – do miejsca włączenia szafki hydrantowej;
- f. projekt instalacji tryskaczowej;
- g. projekt zestawu hydroforowego zasilanego bezpośrednio z sieci lub ze zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej zabudowanego w budynku;
- h. projekt układu uzupełniania wody w istniejącym zbiorniku zapasu wody w budynku (jeżeli istnieje);
- i. wszelkie pozwolenia formalno-prawne, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.

## 2. Podstawa formalno-prawna

#### Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Stan prawny aktualny na dzień: 20.01.2022 r.

#### Ustawy:

- Dz.U.2021.0.2351 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
- Dz.U.2021.0.869 t.j. – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

#### Normy:

- PN-EN 671-1:2012 – wersja polska: Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne – Część 1: Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym.
- PN-E-12845+A1:2020-05 – wersja angielska: Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja (w zakresie ochrony parkingów).
- VdS 2109pl:2021-01 – Instalacje zraszaczowe, projektowanie i instalowanie. Wytyczne VdS dotyczące instalacji zraszaczowych.

### 3. Założenia do projektu

#### Założenia do projektu instalacji zraszaczowej:

- zasilanie instalacji wodą o temp. 10–15°C bez domieszki środków pianotwórczych;
- wpięcie szafki hydrantowej do istniejącej instalacji hydrantowej lub tryskaczowej;
- wydajność instalacji zraszaczowej równa poborowi wody z jednego hydrantu DN33 (alternatywnie DN52);
- minimalne ciśnienie różnicowe potrzebne do otwarcia elektrozaworu sekcyjnego – 0,3 bar;
- ciśnienie za zaworem sekcyjnym elektromagnetycznym – atmosferyczne;
- zawory sekcyjne normalnie zamknięte (utrzymywanie wody pod ciśnieniem do zaworów sekcyjnych w szafce hydrantowej);
- praca w układzie otwartym – zastosowanie zraszaczy otwartych bez szklanych ampułek;
- montaż instalacji w garażu zamkniętym lub otwartym (warunkowo).

### 4. Etapy projektowania instalacji

- Sprawdź lokalizację oraz liczbę chronionych stanowisk postojowych w garażu.
- Zlokalizuj hydranty wewnętrzne 33 (DN33) lub 52 (DN52).
- Podziel stanowiska ładowania na sekcje zraszaczowe. Dobierz zestaw hydrantowy z modułem rozdzielacza wyposażonym w odpowiednią liczbę sekcji (liczba sekcji odpowiada liczbie chronionych miejsc postojowych).
- Sprawdź wydajność instalacji hydrantowej.
- Sprawdź minimalne dostępne ciśnienie przed szafką hydrantową.
- Sprawdź możliwość montażu zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową.
- Rozmieść zraszacze nad chronionymi miejscami postojowymi (2 szt. zraszaczy nad każdym miejscem).
- Zaprojektuj instalację zraszaczową.
- Wykonaj obliczenia hydrauliczne sprawdzające.
- Sprawdź, czy wymagany jest montaż reduktora ciśnienia.

### 5. Źródło wody i ciśnienie zasilania

Źródło wody może stanowić wewnętrzna instalacja hydrantowa. Zakłada się pobór wody równoważnej z wydatkiem jednego hydrantu, tj. 1,5 l/s = 90 l/min = 5,4 m<sup>3</sup>/h.

Czas działania: min. 30 min; maks. 60 min.

Minimalny zapas wody wynosi:

- 2,7 m<sup>3</sup>/h dla 30 min gaszenia;
- 5,4 m<sup>3</sup>/h dla 60 min gaszenia.

Minimalne ciśnienie zasilania zestawu:

- 2,0 bar.

### 6. Intensywność zraszania

Założenia dotyczące wymaganej intensywności zraszania przyjęto na podstawie polskiej normy PN-EN12845+A1: 2020-05 Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja. Przedmiotowa norma przeznaczona jest do projektowania instalacji tryskaczowych, jednakże ogólne zasady mogą zostać przyjęte do zaprojektowania stanowiska gaszenia elektrycznego samochodu osobowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia pożarowego parkingi zakwalifikowano do kategorii o średnim zagrożeniu pożarowym OH2, dla którego wymagana intensywność zraszania wynosi 5 mm/min.

#### 6.1. Elastyczność konfiguracji systemu

##### i-Sprink w zależności od dostępnych parametrów hydraulicznych

Standardowo system i-Sprink uruchamia jedną sekcję zraszaczy (2 szt.) przy założeniu, że istniejąca instalacja hydrantów wewnętrznych spełnia minimalne wymagania normowe, tj.:

- ciśnienie robocze  $P \geq 0,2$  MPa;
- przepływ  $Q \geq 90$  l/min dla hydrantów HW-33 (DN32);
- przepływ  $Q \geq 150$  l/min dla hydrantów HW-52 (DN50).

Jeżeli instalacja w obiekcie zapewnia wyższe parametry ciśnienia i przepływu, system i-Sprink może zostać skonfigurowany do jednoczesnego uruchomienia większej liczby sekcji (zraszaczy), obejmując ochroną większą powierzchnię. Umożliwia to zabezpieczenie całych pomieszczeń lub wydzielonych stref pożarowych.


## 7. Instalacja zraszaczowa, obliczenia hydrauliczne, wytyczne projektowe

### 7.1. Miejsce włączenia do instalacji

Zakłada się włączenie zestawu hydrantu wewnętrznego z układem zraszaczy do istniejącej lub nowo projektowanej instalacji hydrantowej. W praktyce dostępne są dwie opcje:


- wymiana istniejącego hydrantu 33 (DN33) lub 52 (DN52) na zestaw hydrantu 33 (DN33) z instalacją zraszaczową w pobliżu miejsc parkowania/ładowania pojazdów elektrycznych;
- zaprojektowanie nowego zestawu hydrantu wewnętrznego 33 (DN33) lub 52 (DN52) z instalacją zraszaczową możliwie blisko miejsc przeznaczonych do parkowania/ładowania samochodów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe.

### 7.2. Zakres dostawy

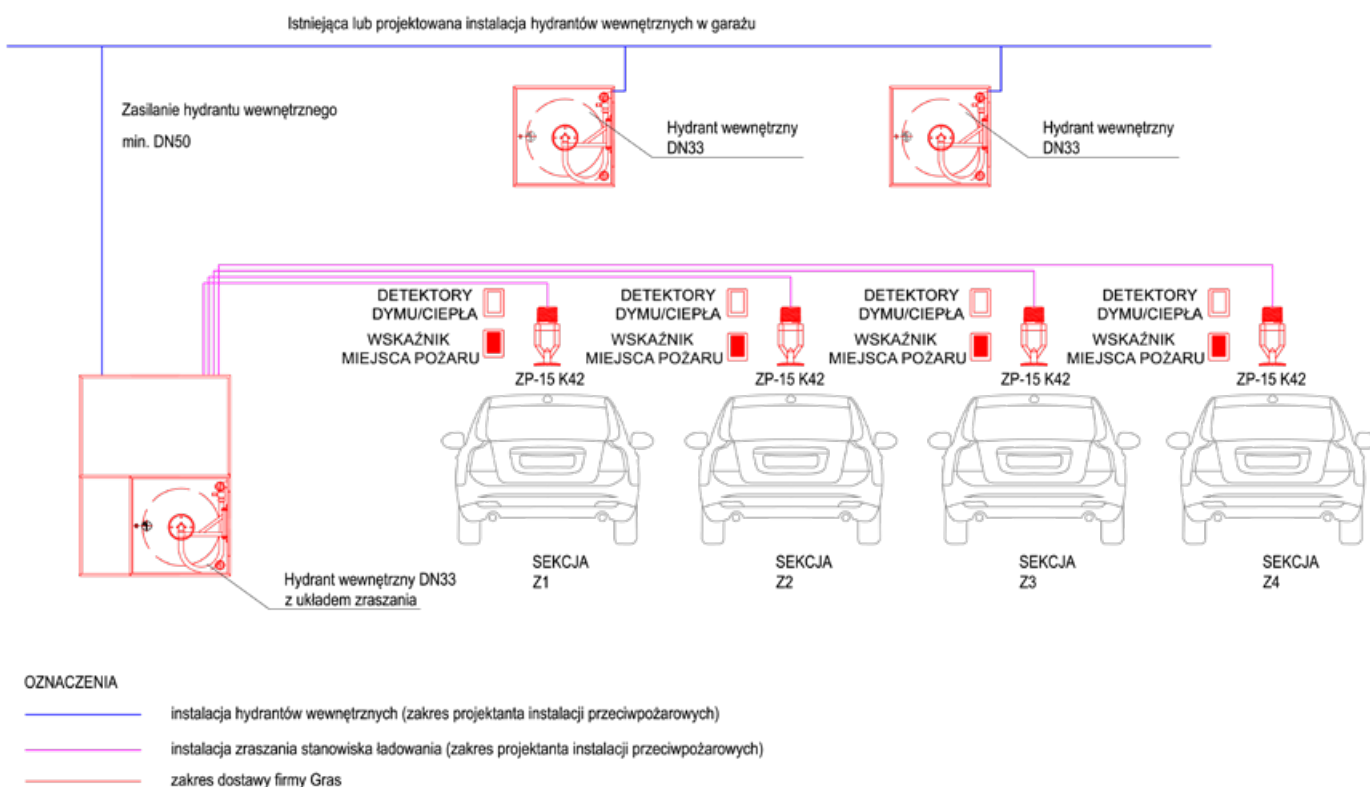

Rys. 1. Schemat rozmieszczenia komponentów zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową (komponenty w zakresie dostawy producenta oznaczone na schemacie kolorem czerwonym)


## 7.3. Szybki dobór

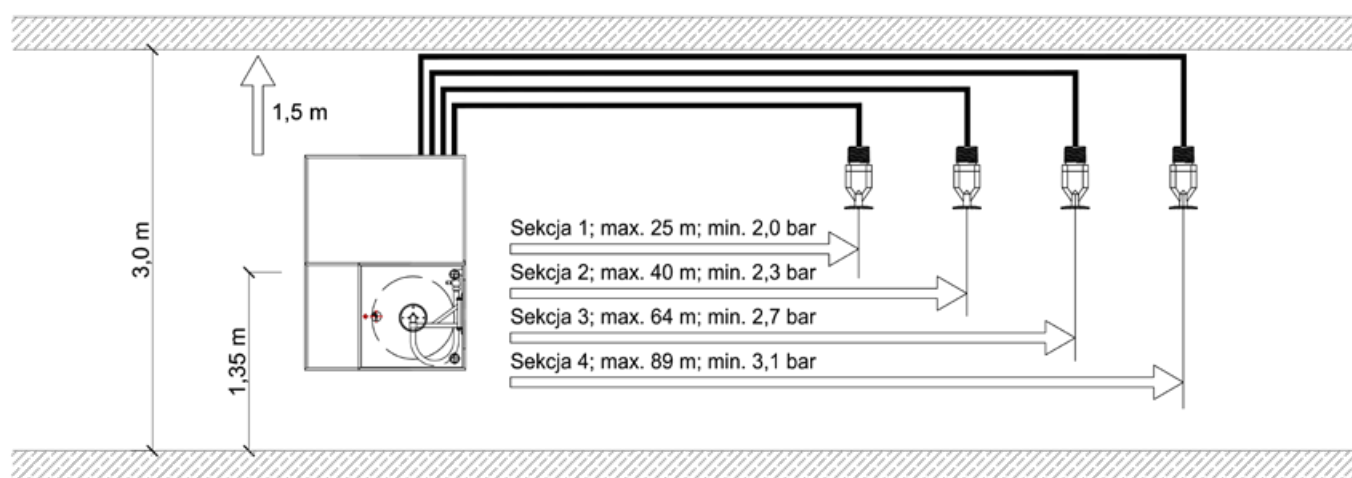

**Rys. 2. Dane wejściowe do przeprowadzenia szybkiego doboru.  
Minimalne wymagane ciśnienie przed zestawem hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową  
– przy zastosowaniu zaworów kulowych R2...-S z siłownikiem NRQ24A (Belimo)**

Minimalna średnica nominalna zasilania hydrantu wewn.	<b>DN50</b>
Minimalna średnica nominalna od pierwszego zraszacza	<b>DN32</b>
Minimalna średnica nominalna od ostatniego zraszacza	<b>DN25</b>
Maksymalna odległość od najdalszego zraszacza	<b>89 m</b>
Maksymalna liczba kolan po trasie instalacji	<b>6 szt.</b>
Armatura za szafką hydrantową	<b>brak</b>
Armatura przed szafką hydrantową	<b>reduktor ciśnienia (opcja)</b>
	<b>zawór odcinający (opcja)</b>

**Tab. 1. Długości równoważne dla kształtek i zaworów wg VDS2109pl:2021-01  
Instalacje zraszaczowe – projektowanie i instalowanie**

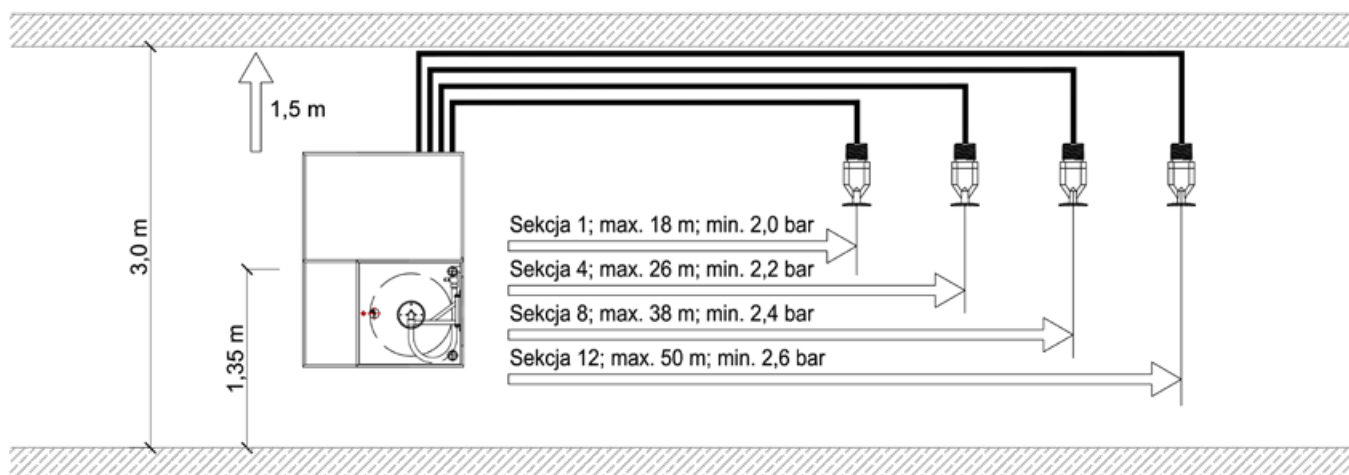

**Rys. 3. Dane wejściowe do przeprowadzenia szybkiego doboru.  
Minimalne wymagane ciśnienie przed zestawem hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową  
– przy zastosowaniu zaworów elektromagnetycznych EV220B, G, 1 1/4**

Minimalna średnica nominalna zasilania hydrantu wewn.	<b>DN50</b>
Minimalna średnica nominalna od pierwszego zraszacza	<b>DN32</b>
Minimalna średnica nominalna od ostatniego zraszacza	<b>DN25</b>
Maksymalna odległość od najdalszego zraszacza	<b>50 m</b>
Maksymalna liczba kolan po trasie instalacji	<b>6 szt.</b>
Armatura za szafką hydrantową	<b>brak</b>
Armatura przed szafką hydrantową	<b>reduktor ciśnienia (opcja)</b>
	<b>zawór odcinający (opcja)</b>

**Tab. 2. Długości równoważne dla kształtek i zaworów wg VDS2109pl:2021-01  
Instalacje zraszaczowe – projektowanie i instalowanie**

**Uwaga:** W przypadku większych odległości lub większej liczby kształtek należy wykonać pełne obliczenia hydrauliczne i sprawdzić dobrane średnice oraz opory przepływu wody w rurociągach.

## 7.4. Obliczenia hydrauliczne

Rurociągi instalacji powinny być zaprojektowane (zwymiarowane) zgodnie z zasadami obliczeń hydraulicznych dla instalacji zraszaczowych, takimi jak metoda Hazena-Williamsa, w celu uzyskania wymaganego natężenia przepływu i ciśnień wymaganych dla prawidłowego działania instalacji.

Obliczone straty ciśnienia w przewodach rurowych na skutek tarcia hydraulicznego nie powinny być mniejsze od strat wyznaczonych ze wzoru Hazena-Williamsa:

$$p = \frac{6,05 \times 10^5}{C^{1,85} \times d^{4,87}} \times L \times Q^{1,85}$$

gdzie:

- p** – strata ciśnienia w przewodzie rurowym, bar;
- Q** – natężenie przepływu w przewodzie rurowym, l/min;
- d** – średnia średnica wewnętrzna przewodu rurowego, mm;
- C** – stała dla danego rodzaju i stanu przewodu rurowego (wartość C = 120 dla stali czarnej i stali ocynkowanej);
- L** – długość zastępcza dla rur i kształtek, m.

średnica nominalna – DIN

Kształtki i zawory	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200	250
długość równoważna prostych rur stalowych i wartości równej 120											
90° kolano gwintowane (standard)	0,63	0,77	1,04	1,22	1,46	1,89	2,37	3,04	4,30	5,67	7,42
90° kolano spawane (r/d = 1,5)	0,30	0,36	0,49	0,56	0,69	0,88	1,10	1,43	2,00	2,64	3,35
45° kolano gwintowane (standard)	0,34	0,40	0,55	0,66	0,76	1,02	1,27	1,61	2,30	3,05	3,89
Standardowy trójnik lub czwórnik z połączeniem śrubowym (przepływ przez odgańczenie)	1,25	1,54	2,13	2,44	2,91	3,81	4,75	6,10	8,61	11,34	14,85

**Tab. 3. Długości równoważne dla kształtek i zaworów wg VdS 2109pl:2021-01 Instalacje zraszaczowe, projektowanie i instalowanie**


Dla zaworów elektromagnetycznych, filtrów siatkowych i reduktorów ciśnienia należy przyjąć wartości strat miejscowych podane przez producenta.

## 7.5. Rozmieszczenie zraszaczy

Minimalny rozstaw pomiędzy zraszaczami	<b>2,5 m</b>
Maksymalny rozstaw pomiędzy zraszaczami	<b>2,8 m</b>

### Uwaga:

- pionowa odległość od deflektora zraszacza do samochodu nie może być w żadnym miejscu mniejsza niż 0,5 m;
- pod zraszaczami zabrania się lokalizowania jakichkolwiek podciągów, belek, kanałów i rurociągów. Jeżeli nad stanowiskiem ładowania znajdują się belki, wówczas między nimi a zraszaczami należy zachować minimalne odległości podane na rysunku.

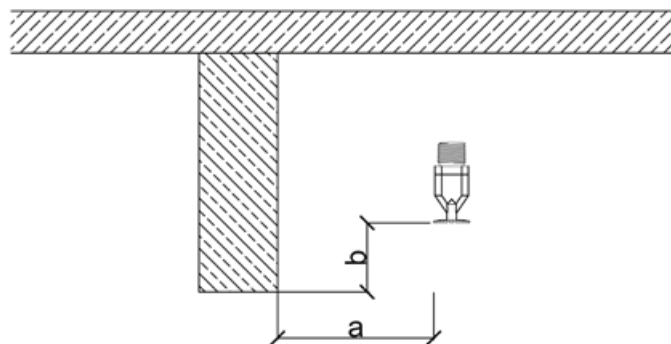

Rys. 4. Odległości zraszaczy od belek i podciągów

a	Minimalna pozioma odległość od pionowej osi dyszy do bocznej powierzchni belek i podciągów m	Maksymalna wysokość deflektora dyszy ponad (+) lub poniżej (-) dolnej krawędzi belek i podciągów m		b
		stojąca	wisząca	
	0,20	- 1)	- 1)	
	0,40	0	0	
	0,60	0,02	0,06	
	0,80	0,03	0,12	
	1,00	0,05	0,20	
	1,20	0,10	0,28	
	1,40	0,13	0,36	
	1,60	0,16	0,47	
	1,80	0,18	0,67	

<sup>1)</sup>nie zezwala się

**Uwaga: Wielkość można interpolować**

Tab. 4. Rozstaw dysz w stosunku do belek i podciągów wg VdS 2109pl:2021-01  
Instalacje zraszaczowe, projektowanie i instalowanie

## 7.6. Współpraca instalacji zraszaczowej z instalacjami oddymiającymi

Współdziałanie projektowanej instalacji zestawu hydrantu wewnętrznego z wentylacją pożarową powinno zostać zweryfikowane przy współpracy projektantów instalacji zraszaczowej oraz systemu wentylacji pożarowej oraz uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## 7.7. Rurociągi instalacji

Przewody zasilające i rozprowadzające sekcji wodnych mokrych (do zestawu hydrantowego) o średnicy  $\leq \varnothing 50$  należy wykonać z rur niepalnych, stalowych, czarnych, łączonych na gwint lub na złącza zaciskowe z przeznaczeniem do instalacji hydrantowych.

Rurociągi sekcji suchej należy wykonać z rur niepalnych, stalowych, podwójnie ocynkowanych na zewnątrz i wewnątrz lub rurociągów systemowych podwójnie ocynkowanych wewnątrz i na zewnątrz z przeznaczeniem do instalacji przeciwpożarowych.

W instalacji suchej należy bezwzględnie stosować rury ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz. Zakres średnic

rurociągów od DN25 do maks. DN50. Minimalna średnica połączenia zraszacza wynosi DN25. Rury należy układać zgodnie z zaleceniami ich producentów i chronić przed korozją. Dopuszczalne sposoby łączenia rur: spawanie, gwintowanie lub rowkowanie. Minimalna grubość ścianki w przypadku rur gwintowanych wynosi 3,2 mm dla średnic nominalnych DN25/32/40. Rur i kształtek nie można spawać na miejscu budowy. Prace spawalnicze należy wykonać w taki sposób, żeby wszystkie połączenia były spawane spawem ciągłym oraz wewnętrzna strona szwów nie wpływała negatywnie na przepływ wody.

Mechaniczne połączenia rur muszą posiadać certyfikat CNBOP-PIB, co najmniej do zastosowania w instalacjach przeciwpożarowych. Mieszanie komponentów różnych systemów rurowych jest niedozwolone. Rurociągi instalować w miejscach łatwo dostępnych do napraw i inspekcji. Rurociągi instalować w miejscach nienarażonych na uszkodzenia. Zabrania się stosowania połączeń elastycznych.

## 7.8. Zraszacze

Należy zastosować zraszacze wiszące rozpylające o parabolicznym wyptywie wody, które zapewnią równomierne zraszanie powierzchni pod zraszaczem.

Typ zraszacza	<b>w zakresie dostawy</b>
Pozycja	<b>wisząca</b>
Zasilanie	<b>DN25</b>
Typ	<b>ZP-15 firmy Armco</b>
Wielkość zraszacza	<b>K42</b>
Intensywność zraszacza	<b>5 mm/min</b>
Powierzchnia działania	<b>8 m<sup>2</sup></b>
Czas działania	<b>min. 30 min; max. 60 min</b>
Minimalne proj. ciśnienie pracy	<b>1,0 bar (0,10 Mpa)</b>
Gwint przyłączeniowy	<b>1,4 bar (0,14 Mpa)</b>
Wykończenie	<b>zewnątrzny stożkowy wg PN-EN 10226 R1/2” mosiądz, na zamówienie: chromowane, malowane (dowolny kolor)</b>

### 7.8.1. Montaż zraszaczy

- Zraszacze powinny być używane zgodnie z kartą katalogową.
- Zraszacze do czasu zamontowania powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta.
- Powinny być instalowane tylko nowe i nieuszkodzone zraszacze.
- Zraszacze powinny być wkręcane w zainstalowane już rurociągi, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Przed zainstalowaniem zraszacza należy sprawdzić, czy instalowany jest właściwy zraszacz (właściwa pozycja pracy, współczynnik K zraszacza).
- Przed wkręceniem zraszacza w kształtkę należy nawinąć taśmę teflonową na gwint zewnętrzny zraszacza w celu zapewnienia szczelności połączenia.
- Do wkręcania zraszaczy używać specjalnego klucza rurkowego, nie wkręcać zraszaczy, trzymając za rozpryskiwacz.
- Należy chronić zainstalowane zraszacze przed mechanicznym uszkodzeniem. Należy zapobiegać, by do zainstalowanych zraszaczy nie dostały się ciała obce, które mogą zakorkować dyszę roboczą zraszacza, spowodować niedrożność instalacji i jej nieprawidłową pracę.

### 7.9. Wytyczne konstrukcyjne

- Przy podwieszaniu rurociągów stosować wytyczne instalowania instalacji zraszaczowych.
- Uchwyty rurociągów montować bezpośrednio do konstrukcji budynku.
- Zabrania się podwieszania do instalacji zraszaczowej innych instalacji.
- Należy stosować uchwyty przeznaczone do instalacji zraszaczowych lub tryskaczowych.
- Maksymalny rozstaw uchwytów dla rur stalowych <DN50 wynosi 3 m.
- Odległość od ostatniego zraszacza na rurze rozprowadzającej do uchwytu nie może być większa niż 0,9 m.
- Każdy odcinek rury powyżej 2 m wyposażyć w przynajmniej jeden uchwyt.
- Pozostałe wytyczne mocowania kotwienia w stropach betonowych wykonać wg norm zraszaczowych.

### 7.10. Zalecenia dotyczące zasilania, sterowania i AKPiA:

- zasilanie gwarantowane (zalecane), sprzed Wyłącznika Głównego Pożarowego;
- zalecane zasilanie w trasie E90 przewodem: NHXH 3x2.5;
- podłączenie detektorów dymu i ciepła przewodem niepalnym, bezhalogenowym: YnTKSY 2x2x0.8;
- podłączenie WMP przewodem: YnTKSY 3x2x0.8;
- zalecana komunikacja z Systemem Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w trasie E90, przewodem HTKSH 4x2x0.8;
- wejście sygnału pożarowego (NC);
- wejście sygnału reset (NO);
- wyjście sygnału pożarowego (NO);
- wyjście uszkodzenia (NC);
- podłączenia elektryczne oraz kontrolno-sterujące wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia;
- temperatura pracy: od -25 do +75°C;
- stopień ochrony: IP54.

#### Uwaga:

W przypadku zastosowania więcej niż jednego zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową urządzenia należy połączyć ze sobą pętlą, umożliwiającą ich komunikację cyfrową w trasie E90 przewodem HTKSH ekw 1x2x0.8.

### 7.11. Wytyczne wodociągowe

Do zestawu hydrantu wewnętrznego DN33 z instalacją zraszaczową należy doprowadzić rurociąg DN50 z rur stalowych z istniejącej instalacji hydrantów wewnętrznych.


#### Uwaga:

- test instalacji nie sprawdza wydajności układu, tylko poprawność działania zaworów odcinających elektromagnetycznych i utrzymanie ich w stanie gotowości do zadziałania;
- wydajność instalacji hydrantowej jest testowana i gwarantowana dla źródła wody, tj. instalacji hydrantów wewnętrznych;
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi dla hydrantu 33 – 1,5 dm<sup>3</sup>/s;
- ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność 1,5 dm<sup>3</sup>/s dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie mniejsze niż 0,2 MPa.

Numer porządkowy sekcji	Maksymalna długość sekcji w rozwinięciu (od wyjścia z zestawu hydrantu – elektrozawory)	Maksymalna długość sekcji w rozwinięciu (od wyjścia z zestawu hydrantu – zawory kulowe z siłownikami)	Minimalne ciśnienie zasilania (na wejściu do zestawu hydrantu)	Gwarantowane ciśnienie zasilania zestawu hydrantu (wg rozporządzenia MSWiA)
[-]	[m]	[m]	[bar]	[bar]
Z1	18	25	2,0	2,0
Z2	20	32	2,1	
Z3	23	34	2,2	
Z4	26	40	2,3	
Z5	29	45	2,4	
Z6	31	52	2,5	
Z7	35	57	2,6	
Z8	38	64	2,7	
Z9	41	69	2,8	
Z10	44	77	2,9	
Z11	47	82	3,0	
Z12	50	89	3,1	

Tab.6. Dostępne długości sekcji zraszaczowych w zależności od ciśnienia zasilania zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową

Minimalne projektowane ciśnienie na zraszaczu	<b>1,0 bar</b>
Maksymalne projektowane ciśnienie na zraszaczu	<b>1,4 bar</b>

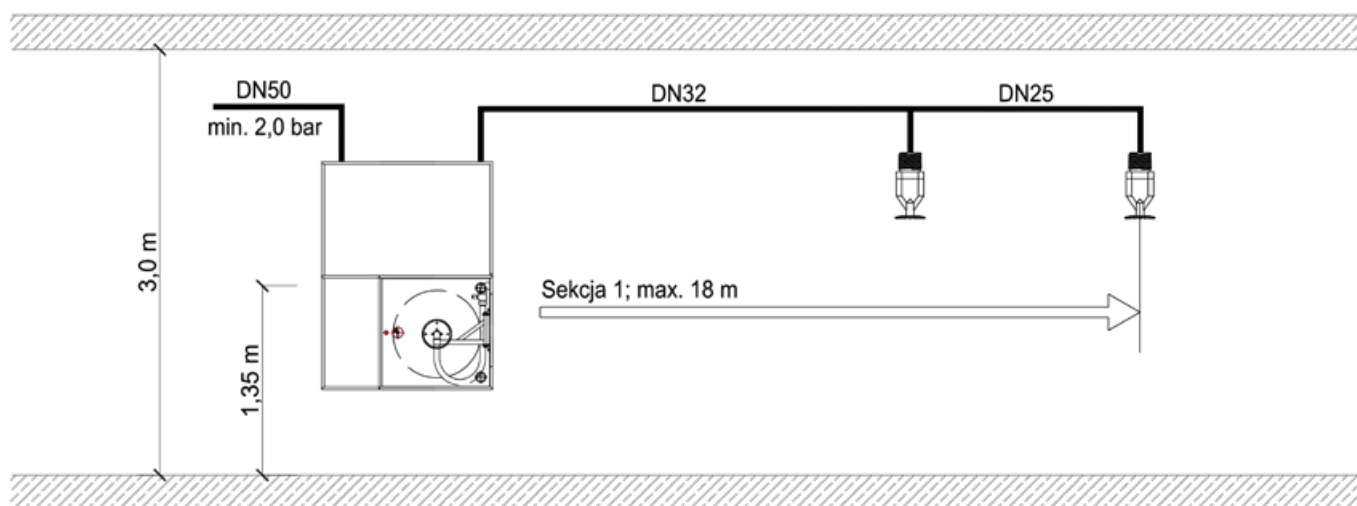

Rys. 5. Przykładowy schemat rozwinięcia sekcji nr 1

### 7.11.1. Redukcja ciśnienia

W przypadku wyższego ciśnienia na zasilaniu zestawu hydrantowego należy zastosować regulator ciśnienia. Regulator ciśnienia należy zamontować przed zestawem hydrantowym. Stratę ciśnienia na zaworze redukcji ciśnienia należy uwzględnić w obliczeniach hydraulicznych. Brak zastosowania regulatora ciśnienia może doprowadzić do większego wypływu wody ze zraszaczy i szybszego wyczerpania źródła wody.

### 7.12. Wytyczne kanalizacyjne

Należy przewidzieć odwodnienie przewodów rurowych na stałe wypełnionych wodą oraz spust wody z testu. Do zestawu hydrantowego DN33 z układem zraszania należy doprowadzić:

- kanalizację sanitarną lub zbiornik mobilny do spustu wody z układu części suchej oraz spustu wody z testu;
- maksymalna wartość spustu wody jest równoważna z wydatkiem jednego hydrantu, tj.  $1,5 \text{ l/s} = 90 \text{ l/min} = 5,4 \text{ m}^3/\text{h}$ .

### 7.13. Testowanie i uruchomienie instalacji

W celu utrzymania instalacji hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową w stanie gotowości należy wykonywać testy instalacji zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta urządzenia (poza zakresem niniejszego opracowania).

### 7.14. Współdziałanie z innymi systemami bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Przy projektowaniu zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową przyjmuje się następujące założenia:

- wykorzystanie standardowej ilości wody oraz instalacji do jej dystrybucji na cele przeciwpożarowe (jak dla hydrantów wewnętrznych 33);
- brak ingerencji w konstrukcję budynku, co jest istotne szczególnie w przypadku instalowania zestawów w budynkach już istniejących;
- działanie lokalne i ograniczone do przestrzeni chronionych przez instalację zraszaczową, np. miejsc postojowych dla samochodów wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe;
- ograniczenie negatywnych interakcji z innymi systemami bezpieczeństwa pożarowego w budynku,

np. systemem detekcji pożaru lub systemem wentylacji pożarowej.

Kluczowe znaczenie dla poprawnego działania urządzenia mają precyzyjne wskazanie miejsca pożaru, np. konkretne miejsce postojowe w garażu, oraz jego szybka detekcja. W konsekwencji po przeprowadzeniu badań w skali rzeczywistej konieczne okazało się zaprojektowanie dedykowanego systemu detekcji, wykorzystującego Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP). Wynikało to głównie z trudności przewidzenia kierunków oraz dynamiki migracji dymu pomiędzy poszczególnymi miejscami postojowymi, w warunkach rzeczywistej eksploatacji garażu, np. zakłócenia powodowanego przez działającą instalację mechanicznej wentylacji bytowej.

#### Uwaga:

Zestawy hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową są wyposażone w autonomiczny system lokalnej detekcji temperatury oraz dymu/ciepła. Z tego względu ich zastosowanie nie wymaga żadnych zmian w zaprojektowanym systemie detekcji pożaru, np. dla garażu podziemnego.

W kontekście współdziałania zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową z systemami wentylacji pożarowej, np. wentylacją strumieniową lub kanałową, należy rozważyć możliwość realizacji przez wymienione systemy dodatkowego scenariusza pożarowego w przypadku pożaru w obrębie miejsc postojowych chronionych z wykorzystaniem zraszaczy. Jest to szczególnie istotne w przypadku budynków nowo projektowanych, w których istnieją realne możliwości wykorzystania synergii działania systemu wentylacji pożarowej oraz zestawów hydrantów z instalacją zraszaczową. Zakłada się, że optymalne rezultaty w zakresie skuteczności ochrony przeciwpożarowej można uzyskać właśnie w przypadku odpowiedniej integracji układów zraszaczy z urządzeniami wchodzącymi w skład systemów wentylacji pożarowej, np. skuteczne usuwanie mieszaniny gazów pożarowych i pary wodnej powstającej w trakcie intensywnego zraszania płonącego samochodu. Zastosowanie zestawów hydrantów wewnętrznych z układem zraszaczy powinno być również użyteczne dla rozwiązania innego istotnego problemu przy projektowaniu systemów wentylacji pożarowej w garażach, w których zakłada się możliwość wystąpienia pożaru samochodów hybrydowych i elektrycznych wyposażonych w akumulatory litowo-jonowe. Chodzi tu głównie o zmniejszenie prędkości rozwoju mocy pożaru (tłumienie), ograniczenie pożaru do jednego samochodu (brak przenoszenia) oraz obniżenie temperatury mieszaniny gazów pożarowych i powietrza (chłodzenie) usuwanych z przestrzeni objętej pożarem przez system kanałowej wentylacji oddymiającej

lub wentylacji strumieniowej. Wymienione efekty, występujące łącznie, mają istotny wpływ na określenie wymaganej klasy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających wchodzących w skład systemu wentylacji pożarowej. Zakłada się również, że zastosowanie instalacji zraszaczowej powinno zapewniać lokalną ochronę konstrukcji budynku i zapobiegać jej poważnym uszkodzeniom, np. odspojeniom stropu w przestrzeni nad płonącym samochodem.

**Uwaga:**

Dla całkowitego ugaszenia samochodu wyposażonego w akumulatory litowo-jonowe konieczne może być jego usunięcie z garażu. Dlatego zaleca się, żeby miejsca postojowe przeznaczone do parkowania i/lub ładowania samochodów elektrycznych w miarę możliwości lokalizować w pobliżu bramy wjazdowej do garażu.



**Zestawy hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową są przeznaczone do stosowania zarówno w budynkach istniejących, jak i nowo projektowanych. Możliwość oraz dokładny sposób ich zastosowania, np. lokalizacja i konfiguracja, powinny być każdorazowo analizowane z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz indywidualnych funkcji celu. Rekomenduje się, żeby w przypadku budynków nowo projektowanych zastosowanie zestawów hydrantowo-zraszaczowych uwzględniać zarówno w koncepcji ogólnej systemu wentylacji pożarowej, jak i w symulacji komputerowej (CFD) potwierdzającej spełnienie podstawowych założeń projektowych dla systemu wentylacji pożarowej, np. osobny scenariusz pożarowy. Szczegółowe założenia w tym zakresie powinny być ustalane z uprawnionym projektantem oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

Przy projektowaniu zestawów hydrantów wewnętrznych z instalacją zraszaczową w zastosowaniach, w których istotne jest oddziaływanie wiatru, np. w garażach otwartych, należy uwzględnić jego wpływ na skuteczność tłumienia i kontroli rozwoju mocy pożaru.



## Obowiązujące przepisy – zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru

**Kwestie zapewnienia odpowiedniej ilości wody oraz niezbędnych środków technicznych do jej użycia w przypadku pożaru reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.**

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego – urządzenia, sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

Przywołane rozporządzenie definiuje, co należy rozumieć przez urządzenia przeciwpożarowe – są to w szczególności (a więc katalog urządzeń nie jest zamknięty) urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstawania, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze sygnałów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe kłapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.

Ważne jest to, że wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinny być:

- wykonane zgodnie z projektem;
- projekt musi być uzgodniony pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia jest przeprowadzenie prób i badań potwierdzających poprawność jego działania. Urządzenie powinno być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń

przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów;

- przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku.

Najważniejsze wymagania, które wykorzystane są do wykonania zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową do kontroli rozwoju pożaru samochodów elektrycznych, zawarte są w rozdziale 5, poświęconym instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

### **§ 18.1. W budynkach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych:**

1. hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym; nominalnej średnicy węża 25 mm i 33 mm, zwane dalej odpowiednio „hydrantem 25” i „hydrantem 33”;
2. hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o nominalnej średnicy węża 52 mm, zwany dalej „hydrantem 52”;
3. zawór hydrantowy, zwany dalej „zaworem 52”, bez wyposażenia w wąż pożarniczy.

### **Hydranty wewnętrzne muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczące tych urządzeń:**

1. zawory 52 muszą spełniać wymagania Polskich Norm dotyczące tych urządzeń;
2. zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę.

### **Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:**

1. jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
2. wielokondygnacyjnym.

### **§ 20.1. Hydranty wewnętrzne, w tym 33, oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności:**

1. przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach

1. wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsiódkach przeciwpożarowych, a dopuszcza w klatkach schodowych;
2. w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych;
3. przy wyjściach na poddasze;
4. przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.

**Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.**

**Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia z uwzględnieniem:**

1. długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 18 ust. 2;
2. efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
  - 3 m – w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej – przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,
  - 10 m – w pozostałych budynkach.

**§ 21.1. Zawory 52 i zawory odcinające hydrantów wewnętrznych muszą być umieszczone na wysokości  $1,35 \pm 0,1$  m od poziomu podłogi.**

**Przed hydrantem wewnętrznym lub zaworem 52 zapewnia się dostateczną przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej.**

**§ 22.1. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi:**

1. dla hydrantu 25 –  $1,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ ;
2. dla hydrantu 33 –  $1,5 \text{ dm}^3/\text{s}$  (ok. 5400 l/h);
3. dla hydrantu 52 –  $2,5 \text{ dm}^3/\text{s}$  (ok. 9000 l/h).

**§ 23. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z:**

1. dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub dwóch sąsiednich zaworów 52 – w budynkach niewymienionych w pkt 1 i 3 oraz w budynku wysokim z jedną klatką schodową.

**§ 24.1. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa musi być zasilana z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej lub ze zbiorników o odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych, bezpośrednio lub za pomocą pompowni przeciwpożarowej, w sposób zapewniający spełnienie wymagań określonych w § 22 i § 23.**



## Parametry techniczne zestawu hydrantu wewnętrznego z instalacją zraszaczową i-Sprink

### Moduł hydrantu

W module hydrantu umieszczony jest hydrant wewnętrzny HWG-33-30, w skład którego wchodzi:

- zwijadło hydrantowe samohamowne z pełnymi tarczami;
- prądownica GRAS DN32 (1 1/4") – strumień zwarty lub rozproszony;
- wąż hydrantowy półsztywny DN32 o długości 30 m, zgodny z wymaganiami normy EN 694 dla hydrantów przeciwpożarowych;
- łącznik węzowy do zaworu DN32 (1 1/4");
- zawór kulowy DN32 (1 1/4") z czujnikiem otwarcia zasilania;
- hydrantowy zawór kulowy DN40 (1 1/2") serwisowy;
- filtr siatkowy DN40 (1 1/2");
- element grzejny o mocy 150 W zasilany z centrali sterującej, zasilanie 230 V/50 Hz, termostat (on +5°C, off +15°C), ogranicznik temperatury (110°C), podwójna izolacja, IP67;
- instalacja zasilania wodnego rozdzielacza DN40 (1 1/2"), system zaciskany.

Moduł hydrantu ocieplany jest pianką izolacyjną na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 9 mm i gęstości 60 kg/m<sup>3</sup>, przenikanie pary wodnej ≥7000, przewodność cieplna ≤0,036, maksymalna temperatura stosowania +110°C, klasa reakcji na ogień D-s3, d0.

### Parametry techniczne modułu hydrantu wewnętrznego

Wymiary gabarytowe (szer. × wys. × gł.)	<b>1320 × 1450 × 300</b>
Sposób montażu	<b>Natynkowy</b>
Ciśnienie pracy zestawu hydrantu wewnętrznego	<b>min. 0,2 MPa, max. 0,7 Mpa</b>
Wydajność hydrantu DN33	<b>P ≥ 0,2 MPa – WSP K = 64,5 dysza prądownicy D12 mm / Q Nom = 90 l/min (1,5 dm<sup>3</sup>/s)</b>

Ocieplane drzwi modułu hydrantowego dają możliwość otwarcia o kąt 180°. Hydrant jest wykonany zgodnie z normą PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym.

## Moduł rozdzielacza

### Moduł rozdzielacza wyposażony jest w:

- zawory elektromagnetyczne EV220B, G, 1 1/4 lub zawory kulowe Belimo R2...-S z siłownikiem NRQ24A – minimalnie 1 szt., maksymalnie 12 szt., w zależności od liczby sekcji (liczby chronionych miejsc postojowych);
- zawór kulowy DN32 (1 1/4");
- instalację zasilania wodnego DN40 (1 1/2")/DN32 (1 1/4"), system zaciskany;
- element grzejny o mocy 150 W zasilany z centrali sterującej, zasilanie 230 V/50 Hz, termostat (on +5°C, off +15°C), ogranicznik temperatury (110°C), podwójna izolacja, IP67 – opcja;
- przyłącza DN32 dla instalacji zraszaczowej; liczba zależna od liczby zaworów elektromagnetycznych.

Opcjonalnie moduł rozdzielacza jest ocieplany pianką izolacyjną na bazie kauczuku syntetycznego o grubości 9 mm i gęstości 60 kg/m<sup>3</sup>, przenikanie pary wodnej ≥7000, przewodność cieplna ≤0,036, maksymalna temperatura stosowania +110°C, klasa reakcji na ogień D-s3, d0.

## Moduł centrali sterująco-zasilającej

### Moduł centrali sterującej występuje w 3 wariantach:

1. **ZHZ-GN-1** – z modułem głównym HT-1101, modułem czujek dymu HT-1107, zasilaczem ZSPM-150-10, dwoma akumulatorami 18 Ah oraz komunikacją Modbus RTU celem podłączenia Wskaźników Miejsca Pożaru WMP. **Obsługa od 1 do 4 stref gaszenia**, możliwość komunikacji z innymi zestawami i-Sprink (pełni funkcję Master lub Slave);
2. **ZHZ-GN-2** – z modułem głównym HT-1101, modułem czujek dymu HT-1107, zasilaczem ZSPM-150-10, dwoma akumulatorami 18 Ah oraz komunikacją Modbus RTU celem podłączenia wskaźników miejsca pożaru WMP. **Obsługa od 1 do 8 stref gaszenia**, możliwość komunikacji z innymi zestawami i-Sprink (pełni funkcję Master lub Slave);
3. **ZHZ-GN-3** – z modułem głównym HT-1101, modułem czujek dymu HT-1107, zasilaczem ZSPM-150-10, dwoma akumulatorami 18 Ah oraz komunikacją Modbus RTU celem podłączenia Wskaźników Miejsca Pożaru WMP. **Obsługa od 1 do 12 stref gaszenia**, możliwość komunikacji z innymi zestawami i-Sprink (pełni funkcję Master lub Slave).

### Uwaga:

Na każdy elektrozawór przypadają domyślnie 2 szt. zraszaczy montowanych szeregowo na rurociągu sekcyjnym.

### Podstawowe elementy składowe modułu centrali sterująco-zasilającej:

- moduł kontrolno-sterujący HT-1000;
- moduł główny HT-1101 (odpowiedzialny za realizację algorytmów sterowania oraz komunikację z WMP, SSP oraz innymi systemami nadrzędnymi);
- moduł czujek dymu i ręcznych przycisków oddymiania HT-1107;
- zasilacz ZSPM-15-10 (zasilanie gwarantowane 24 VDC);
- Wskaźnik Miejsca Pożaru (WMP) – liczba zależna od liczby chronionych stref;
- czujka dymu OSD-63 (optyczno-temperaturowa);
- czujnik ciśnienia DS 40XX-EU (monitorowanie ciśnienia instalacji hydrantu wewnętrznego);
- wyłącznik krańcowy PAPI T31 PZ11;
- okablowanie wewnętrzne.

Każdy zestaw i-Sprink wyposażony jest w moduł komunikacji GSM w celach zdalnego serwisu i nadzoru nad urządzeniem.

## Parametry techniczne

MODUŁ HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO	DN20	DN25	DN32	DN50
średnica hydrantu wewnętrznego	3/4" (19 mm)	1" (25 mm)	1 1/4" (32 mm)	2" (52 mm)
zwyjadło hydrantowe	samohamowane z pełnymi tarczami			
prądownica	D7	D6/D8D/10	D12	D13
wąż hydrantowy wg EN 694 [m]	20 lub 30	20 lub 30	20 lub 30	15 lub 20
łącznik węzowy do zaworu	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1 1/4" (32 mm)	
zawór kulowy z czujnikiem otwarcia	1"	1" lub 2"	1 1/4" lub 2"	2"
min. wydajność hydrantu (zgodnie z EN671-1)	42 l/min	60 l/min	90 l/min	150 l/min
min. średnica zasilania zestawu i-Sprink	DN50			
min. wydajność 1 sekcji (2 zraszacze wsp. K = 42 każdy) przy P ≥ 0,2 MPa	90 l/min; 5 mm/min*			
ciśnienie pracy zestawu i-Sprink	min. 0,2 MPa, max. 0,7 MPa**			
filtr siatkowy	1 1/2"			
element grzejny zasilany 230 V/50 Hz	150 W			
instalacja zasilania wodnego rozdzielacza	DN40 (1 1/2") system zaciskany			
typ zaworów	zawory elektromagnetyczne EV220B z serwosterowaniem, G, 1 1/4" lub kulowe Belimo DN32 z siłownikiem NRQ24A			
obudowa i-Sprink (szer. × wys. × gł.) [mm]	1320 × 1450 × 300***			

\* Założenia dotyczące wymaganej intensywności zraszania przyjęto na podstawie Normy Europejskiej EN 12845+A1:2020-05 Stale urządzenia gaśnicze – Automatemyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja. Przedmiotowa norma przeznaczona jest do projektowania instalacji tryskaczowych, jednakże ogólne zasady mogą zostać przyjęte do zaprojektowania stanowiska gaszenia elektrycznego samochodu osobowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia pożarowego parkingi zakwalifikowano do kategorii o średnim zagrożeniu pożarowym OH2, dla którego wymagana intensywność zraszania wynosi 5 mm/min.

\*\* W przypadku kiedy ciśnienie zasilania hydrantu wewnętrznego w budynku przekracza wartość 0,7 MPa, należy zastosować reduktor ciśnienia.


\*\*\* Moduł rozdzielacza jest ocieplany pianką izolacyjną na bazie kauczuku syntetycznego 9 mm i gęstości 60 kg/m<sup>3</sup>, przenikanie pary wodnej ≥7000, przewodność cieplna ≤0,036, maksymalna temperatura stosowania +110°C, klasa reakcji na ogień D-s3, d0.

### Oznaczenie kodowe urządzenia ZHZ-GN-XX:

- ZHZ-GN – Zestaw Hydrantowo-Zraszaczowy Gras-Neuron;
- XX – liczba zaworów w module rozdzielacza odpowiadająca liczbie sekcji zraszaczowych (maksymalnie XX = 12).

### Przykład oznaczenia kodowego:

- ZHZ-GN-4 – Zestaw Hydrantowo-Zraszaczowy z czterema zaworami w module rozdzielacza, przeznaczony do ochrony czterech miejsc postojowych w garażu (cztery rurociągi sekcyjne).

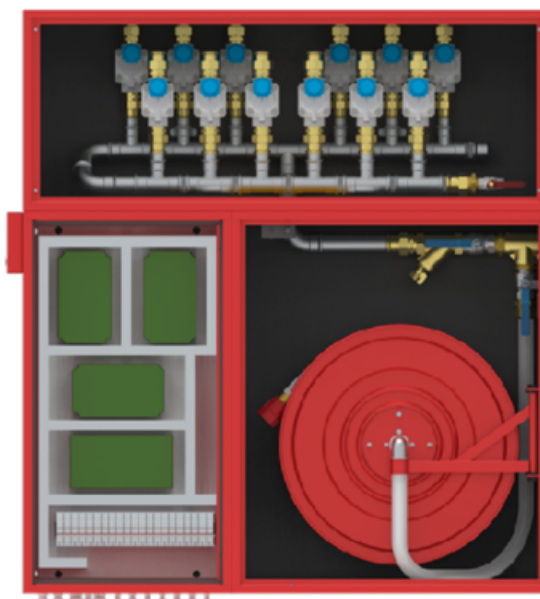

Zgłoszenie wynalazku w UP  
nr P.440341

**i-Sprink HYDRANT WEWNĘTRZNY Z PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZRASZACZOWEJ TYPU: ZHZ-GN-XX**

Hydrant wewnętrzny - z przyłączem instalacji zraszaczowej typu: ZHZ-GN-XX (XX - ilość zaworów elektromagnetycznych) przeznaczony jest do tłumienia i gaszenia pożaru stanowiska postoju lub ładowania elektrycznych samochodów osobowych, wózków akumulatorowych, magazynów i linii produkcyjnych.

Zestaw składa się z modułu hydrantu wewnętrznego HWG-33-30, modułu rozdzielacza instalacji zraszacza oraz modułu elektronicznej centrali sterującej.

**Wykonanie:**

- Ocieplane i ogrzewane moduły hydrantu oraz modułu rozdzielacza z uszczelką drzwiową, obudowa wykonana ze stali niskowęglowej DC01 o grubości min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo w kolorze standardowym RAL3000 (czerwony) lub RAL9010 (biały), grubość powłoki min. 80 µm
- Zabezpieczenie antykorozyjnie - fosforanowanie żelazowe, farba epoksydowo-poliestrowa
- Stopień ochrony obudowy modułu centrali sterującej - IP54

**Wyposażenie modułu hydrantu wewnętrznego:**

- Zwijadło hydrantowe samohamowne na wąż półsztywny z pełnymi tarczami, lakierowane proszkowo - kolor RAL3000 (czerwony), połysk 80, grubość powłoki min. 80 µm
- Prądownica mosiężna GRAS DN33/D12 strumień zwarty/ rozproszony
- Wąż hydrantowy półsztywny DN32 (20m lub 30m) zgodny z wymaganiami normy EN 694 dla hydrantów przeciwpożarowych
- Łącznik węzowy (dla połączenia zawór - zwijadło) do zaworu DN32 (1 1/4")
- Zawór kulowy DN32 (1 1/4") z czujnikiem otwarcia
- Zawór kulowy DN40 (1 1/2")
- Zamek patentowy - wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną o grubości 1mm
- Filtr siatkowy DN40 (1 1/2")
- Instalacja rurowa DN40/DN32 - system zaciskany
- Element grzejny o mocy 150W, zasilanie 230V/50Hz, stopień i klasa ochrony IP67 / II (podwójna izolacja), termostat, ogranicznik temperatury
- Ocieplane drzwi szafy umożliwiające otwarcie o kąt 180°

**Wyposażenie modułu rozdzielacza:**

- Zawór kulowy DN25 1" spustowy
- Zawory elektromagnetyczne DN32 (min 1 szt., max 12 szt.)
- Instalacja rurowa DN40/DN32 - system zaciskany
- Element grzejny o mocy 150W, zasilanie 230V/50Hz, stopień i klasa ochrony IP67 / II (podwójna izolacja), termostat, ogranicznik temperatury

**Wyposażenie modułu centrali sterującej:**

- Elektroniczny moduł sterujący HT 1000 lub HT 2000
- Zasilanie 230V/50Hz
- Zasilacz ZSPM-150-10
- Akumulator 18Ah - 2 szt.
- Kasetka na klucz resetujący centralę sterowniczą

**Zgodność z normami i certyfikaty:**

- EN 671-1
- PN-EN 12845+A1: 2020-05
- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1106 wydanie 3
- Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0245-1009 wydanie 3
- EC (CE) Certyfikat Zgodności nr: 1438-CPR-0227
- EC (CE) Certyfikat Zgodności nr: 1438-CPR-0486

**Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gł.) [mm]:**

1320x1450x300

**Wersja:**

- Natynkowa - zawieszana na ścianie

**Ciśnienie pracy zestawu hydrantu wewnętrznego:**

- Minimalne: 0.2 MPa - maksymalne: 0.7 MPa

**Ciśnienie przyłącza instalacji zestawu hydrantu:**

- Minimalne: 0.2 MPa

**Wydajność hydrantu DN33:**

- $P \geq 0.2 \text{ MPa}$  - WSP K = 64,5 dysza prądownicy D12 mm / Q Nom = 90/ min (1,5 dm<sup>3</sup>/s)

**Wydajność instalacji zraszaczowej:**


- $P \geq 0.2 \text{ MPa}$  - WSP K = 42, intensywność zraszania 5 mm/min

**Oznakowanie i dokumentacja:**

- Instrukcja montażu i gwarancja
- Oznakowanie hydrantu zgodne z normą EN 671
- Deklaracja właściwości użytkowych

**Wykonanie i wyposażenie opcjonalne:**

- Inny kolor wg palety RAL
- Szafa wykonana ze stali stopowej (nierdzewnej) gat. 304 lub 316L
- Szafa wykonana zgodnie z normą EN 12944 - poziom korozyjności C5
- Podstawy w celu montażu wolnostojącego na podłożu
- Reduktor ciśnienia DN50
- Sygnalizator akustyczno-optyczny

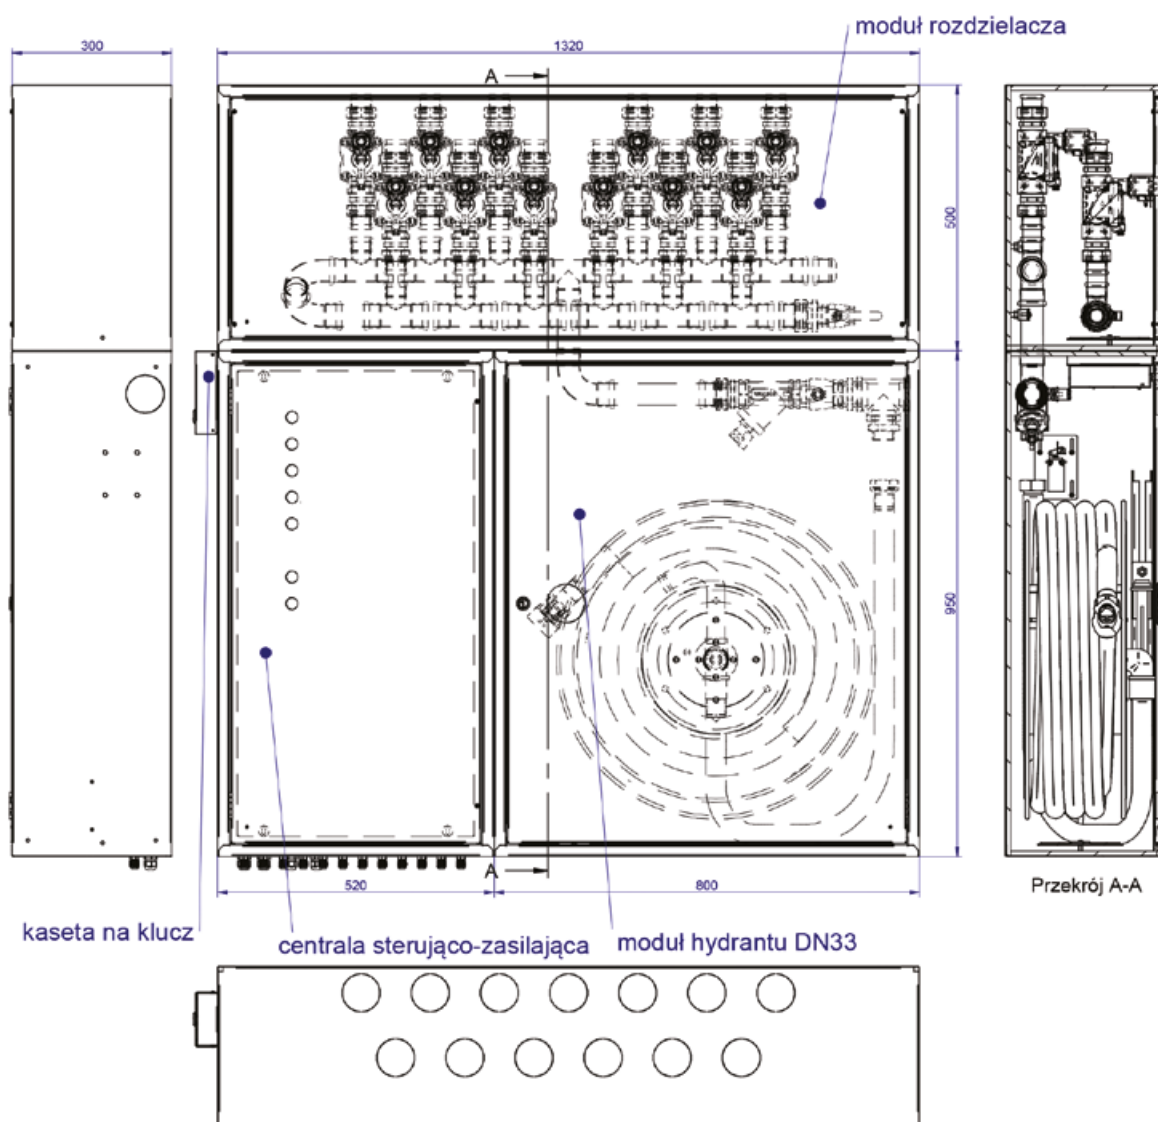



**GRAS PPPH**

ul. Sławieńska 12, 77-230 Korzybie, Polska

tel. +48 885 855 088

[www.gras.pl](http://www.gras.pl)

[info@gras.pl](mailto:info@gras.pl)



Dostawca automatyki dla systemu  
GRAS i-Sprink system